



Para baixar o completo manual de instalação e registrar seu produto, visite dsc.com/m/29009815 ou digitalizar o código QR para a direita.



Alarme Controlador Manual de instalação

Configuração rápida

1	Planejar	Planeje a instalação incluindo os dispositivos de detecção de alarme, expansores de zona, teclados e outros módulos necessários.
2	Montar	Decida a localização do painel de alarme e fixe-o à parede usando o equipamento de montagem adequado.
3	Fios	Complete toda a fiação incluindo os módulos, zonas, campainhas/sirenes, conexões da linha telefônica e conexões terra. Registre os números de série do módulo na página 19.
4	Alimentação	Conecte a bateria e ative o sistema. A bateria tem de estar conectada.
5	Registre o primeiro teclado	Cabeado: Conecte o teclado ao Corbus, ative o painel de alarme e seguidamente pressione qualquer botão no teclado. Sem fio: Conecte o HSM2Host ao Corbus, ative o painel de alarme e um teclado sem fio. Pressione qualquer botão no teclado para registrá-lo. O HSM2Host é então registrado no painel de alarme. Alternativamente, registre um teclado RF.
6	Registrar módulos	[*][8][Código Instalador][902] subseção [000]. Pressione [*] para iniciar o registro automático. As entradas dos módulos são automaticamente atribuídas. Use as teclas de rolagem para visualizar as entradas. Altere a entrada digitando um número de 2 dígitos.
7	Registrar dispositivos sem fio	[*][8][Código Instalador][804] subseção [000]. Nota: Têm de ser primeiramente registrados um HSM2HOST ou teclado RF.
8	Programa	Programação básica: [*][8][código instalador] [001]/[002]> Tipo Zona/Atributo Zona [005]>[001] Temporizadores Partição 1: – Retardamento 1 Entrada – Retardamento 2 Entrada – Retardamento Saída [301]>[001] Telefone #1 [310]>[000] Código Conta Sistema
9	Teste	Teste totalmente o painel para certificar que todas as características e funções operam como programado. – [901] Teste Evacuação – [904][000] Teste Colocação Sem Fio

Nota: Para aplicações com classificação ULC-s559 o teclado tela tátil HS2TCHP serve apenas para uso suplementar.

Módulo de integração 2 vias:	HSM2HOSTx ^{UL}	
Expansor de 8 zonas:	HSM2108 ^{UL}	
Expansor 8 saídas:	HSM2208 ^{UL}	
Alimentação:	HSM2300 ^{UL}	
Expansor 4 saídas de corrente elevada:	HSM2204 ^{UL}	
Comunicador alternativo:	3G2080E ^{UL} 3G2080RE ^{UL} TL280E ^{UL} TL280RE ^{UL}	TL2803GE ^{UL} TL2803GRE ^{UL} PCL-422 ^{UL}

Dispositivos cabeados

Detetores de fumaça 2 fios:	FSA-210x ^{UL}	FSA-210xR ^{UL}
y= A, B, ou C	FSA-210xT ^{UL}	FSA-210xRT ^{UL}
A: Modelos com classificação ULC	FSA-210xS ^{UL}	FSA-210xRS ^{UL}
B: Modelos com classificação UL	FSA-210xST ^{UL}	FSA-210xRST ^{UL}
C: Modelos Europeus e Australianos	FSA-210xLST ^{UL}	FSA-210xLRST ^{UL}
Detetores de fumaça 4 fios:	FSA-410x ^{UL}	FSA-410xR ^{UL}
y= A, B, ou C	FSA-410xT ^{UL}	FSA-410xRT ^{UL}
A: Modelos com classificação ULC	FSA-410xS ^{UL}	FSA-410xRS ^{UL}
B: Modelos com classificação UL	FSA-410xST ^{UL}	FSA-410xRST ^{UL}
C: Modelos Europeus e Australianos	FSA-410xLST ^{UL}	FSA-410xLRST ^{UL}
Detetores CO:	CO-12/24 ^{UL} 12-24SIR ^{UL} FW-CO12 ^{UL}	FW-CO1224 ^{UL} CO1224 ^{UL}

Dispositivos sem fio

Detetores de fumaça PG sem fio	PGx926 ^{UL}
Detector de fumaça e calor PG sem fio	PGx916 ^{UL}
Detector CO PG sem fio:	PGx913 ^{UL}
Detetores de movimento PG sem fio:	PGx904(P) ^{UL}
Detector PG PIR + câmera movimento sem fio	PGx934(P) ^{UL}
Detector movimento cortina PG sem fio	PGx924 ^{UL}
Detector de movimento tech dual PG sem fio	PGx984(P)
Detector de movimento espelho PG sem fio	PGx974(P) ^{UL}
Detector de movimento exterior PG sem fio	PGx994 ^{UL}
Detector de quebra de vidro PG sem fio:	PGx912, PGx922 ^{UL}
Detector de impacto PG sem fio:	PGx935 ^{UL}
Detector de inundação PG sem fio:	PGx985 ^{UL}
Detector de temperatura PG sem fio (uso interior):	PGx905 ^{UL}
Sonda de temperatura exterior (requer PGx905)	SONDA PGTEMP
Tecla PG sem fio:	PGx939 ^{UL} PGx929 ^{UL}
Tecla panico PG sem fio	PGx938 ^{UL}
Tecla 2 botões PG sem fio	PGx949 ^{UL}
Sirenes PG sem fio:	PGx901 ^{UL} PGx911 ^{UL} PGx920 ^{UL}
Repetidor PG sem fio:	PGx975 ^{UL}
Contacto porta/janela PG sem fio:	PGx945 ^{UL}
Contacto porta/janela PG sem fio c/AUX	

Receptores da Estação Central

SG-Sistema I, II, III, IV, 5

Caixas

PC5003C, PC4050CR (ULC Fire Monitoring), PC4050CAR (UL Commercial Burg), CMC-1(UL Commercial Burg), PC4051C. Existem outras caixas disponíveis para se adequarem a uma variedade de configurações do sistema.

Dispositivos Compatíveis

Ao longo deste documento, x no número do modelo representa a frequência de funcionamento do dispositivo como se indica: 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).

Nota: Apenas os modelos operando em banda 912-919 MHz são sempre que indicado com classificação UL/ULC. Apenas podem ser usados dispositivos ^{UL} com sistemas com classificação UL/ULC.

Tabela 1-1 Dispositivos Compatíveis

Módulos		
Teclados sem fio:	HS2LCDWFx ^{UL} HS2LCDWFPx ^{UL}	HS2LCDWFPVx ^{UL}
Teclados cabeados com módulo de integração 2 vias sem fios:	HS2LCDRFx ^{UL} HS2CDRFPx ^{UL}	HS21CNRFx ^{UL} HS21CNRFPx ^{UL}
Teclados cabeados:	HS2LCD ^{UL} HS2LCDP ^{UL} HS21CN ^{UL}	HS21CNP ^{UL} HS2LED ^{UL}
Teclado Tátil	HS2TCHP	



NOTIFICAÇÃO: Este manual inclui informação sobre as limitações referentes ao uso e funcionamento do produto e informação sobre as limitações como a responsabilidade do fabricante. O manual deve ser todo lido com atenção.

Instruções de Segurança para Pessoal Técnico

Notificação: Sempre que estiver usando um equipamento conectado à rede telefônica, siga sempre as instruções básicas de segurança providenciadas com este produto. Guarde estas instruções para referência futura. Informe o usuário final das precauções de segurança que têm de ser observadas quando está operando este equipamento.

Antes de instalar o equipamento

Certifique que seu conjunto inclui os seguintes itens:

- Manuais de instalação e do usuário, incluindo as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. LEIA e GUARDE estas instruções! Siga TODOS AS NOTIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES especificados neste documento e/ou no equipamento.
- Controlador de alarme HS2016/HS2016/2032/2064/2128
- Fonte de alimentação, conexão direta
- Montar o hardware

Selecionando uma localização adequada para o Controlador do Alarme

Use a seguinte lista como uma orientação para encontrar a localização ideal para a instalação deste equipamento:

- Coloque junto a um soquete telefônico e de alimentação.
- Selecione uma localização sem vibração ou impacto.
- Coloque o controlador de alarme em uma superfície plana, estável e siga as instruções de instalação.

NÃO coloque este produto onde as pessoas possam caminhar sobre o (s) cabo (s) do circuito secundário.

NÃO conecte o alarme controlador a soquetes elétricos no mesmo circuito que os grandes aparelhos.

NÃO selecione um lugar que exponha o alarme controlador à luz solar direta, calor excessivo, umidade, vapores, produtos químicos ou poeiras.

NÃO instale este equipamento junto de água. (por ex. banheira, cozinha/lavanderia, cave úmida, junto à piscina).

NÃO instale este equipamento e acessórios em áreas onde existe risco de explosão.

NÃO conecte este equipamento a soquetes elétricos controlados por comutadores de parede ou temporizadores automáticos.

EVITE fontes interferência.

EVITE instalar o equipamento junto a radiadores, ar condicionado, ventiladores e refrigeradores.

EVITE colocar o equipamento junto de ou em cima de grandes objetos metálicos (por ex. calhas de parede).

Veja "Localizar Detectores e Plano de Saída de Emergência" na página 20 para informação sobre localização de detectores de fumaça e CO.

Precauções de SEGURANÇA durante a instalação

- **NUNCA** instale a fiação deste equipamento e/ou telefone durante uma tempestade com raios.
- **NUNCA** toque os fios ou terminais não isolados do telefone a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada na interface de rede.
- Posicione os cabos de modo que não ocorram acidentes. Os cabos conectados não devem ser sujeitos a esforço mecânico excessivo.
- Use apenas a Fonte de Alimentação fornecida com este equipamento. O uso de fontes de alimentação não autorizadas pode causar danos.
- Para versões com conexão direta, use o transformador fornecido com o dispositivo.

NOTIFICAÇÃO: ESTE EQUIPAMENTO NÃO POSSUI COMUTADOR PARA LIGAR/DESLIGAR. O PLUGUE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CONEXÃO DIRETA É USADO PARA DESCONECTAR O DISPOSITIVO SE O EQUIPAMENTO TIVER QUE SER RAPIDAMENTE DESCONECTADO. É IMPORTANTE QUE O ACESSO AO PLUGUE ELÉTRICO E AOS SOQUETES ELÉTRICOS ASSOCIADOS, NUNCA ESTEJA OBSTRUÍDO.

NOTA IMPORTANTE PARA AMÉRICA DO NORTE!

Este sistema de alarme deve ser instalado e usado em um ambiente que possua um grau máx. de poluição 2 e sobretensões categoria II LOCALIZAÇÕES NÃO PERIGOSAS, apenas interior. Este equipamento é de CONEXÃO DIRETA (transformador externo) e é indicado para ser instalado, e/ou reparado apenas por técnicos qualificados (técnico qualificado é definido como a pessoa que tem o treinamento técnico apropriado e a experiência necessária para ter conhecimento dos riscos a que pode estar sujeito sempre que realiza uma tarefa e pode também tomar medidas para minimizar os riscos para essa pessoa ou outras pessoas). Este equipamento não tem interruptor de alimentação ligar/desligar, o plugue da fonte de alimentação direta serve como dispositivo de desligamento no caso de o equipamento ter de ser desligado rapidamente. É imperativo que o acesso ao plugue elétrico e ao soquete/saída elétrica, nunca é obstruído. Não existem peças no interior deste equipamento que possam ser substituídas pelo usuário final. A fiação (cabos) usada para a instalação do sistema de alarme e acessórios deve estar isolada com PVC, TFE, PTFE, FEP, Neoprene ou poliamida.

(a) A caixa do equipamento deve ser fixada à estrutura do edifício antes da entrada em funcionamento.

(b) A fiação interna deve ser direcionada de maneira a impedir:

- Tensão excessiva ou fio solto nas conexões do terminal;

- Dano no isolamento do condutor

(c) A eliminação das baterias usadas tem de ser feita conforme as regulamentações de recuperação e reciclagem de resíduos em sua região.

(d) Antes de realizar a manutenção, DESCONNECTE a alimentação e a conexão do telefone.

(e) NÃO direcione qualquer fiação sobre a placa do circuito.

(f) O instalador é responsável para garantir que está integrado um dispositivo de desligamento acessível no edifício para instalações conectadas permanentemente.

A fonte de alimentação tem de ser Classe II, com isolamento duplo ou reforçado ou bloqueio de segurança entre o circuito/caixa principal e secundário e ser de um tipo aprovado e aceite pelas autoridades locais. Têm de ser observadas todas as normas de fiação nacionais.

Instalação

Montar a caixa

Colocar o painel em uma área seca, preferencialmente junto de fonte de alimentação AC não comutada e da linha telefônica de entrada. Complete toda a fiação antes de ativar AC ou de conectar a bateria.

Descrições do Terminal

Estão disponíveis os seguintes terminais no controlador de alarme PowerSeries Neo.

Terminal	Descrição
BAT+, BAT-	Terminais da bateria. Use para providenciar alimentação de reserva e corrente suplementar sempre que as necessidades do sistema excederem a saída de alimentação do transformador, como por exemplo, sempre que o sistema está em alarme. Não conecte a bateria até toda a outra fiação estar completada.
CA	Terminais de energia elétrica. Conecte a bateria antes de conectar a AC. Não conecte a bateria ou o transformador até toda a outra fiação estar completada.
AUX+, AUX-	Terminais auxiliares. Usar os módulos de alimentação, detectores, relés. LEDs, etc. (700 mA MÁX). Conecte o lado positivo do dispositivo ao AUX+, o lado negativo ao AUX-.
CAMPAINHA+, CAMPAINHA-	Alimentação da Campainha/Sirene (700 mA MÁX). Conecte o lado positivo de qualquer dispositivo de notificação de alarme a CAMPAINHA+, o lado negativo a CAMPAINHA-.
VERMELHO, PRETO, AMARELO e VERDE	Terminais Corbus. Use a comunicação providenciada entre o controlador do alarme e os módulos conectados. Cada módulo tem quatro terminais Corbus que têm de ser conectados ao Corbus.
PGM1 para PGM4	Terminais de saída programáveis. Use para ativar dispositivos como por ex. LEDs. (PGM1, PGM3 e PGM4: 50mA; PGM2: 300 mA ou pode ser configurado como uma entrada)
Z1 para Z8 COM	Terminais de entrada zona. Idealmente, cada zona deve possuir um dispositivo de detecção; contudo, os dispositivos múltiplos de detecção podem ser conectados à mesma zona.
EGND	Conexão terra.
TIP, RING, T-1, R-1	Terminais linha telefônica.
PCLINK_1	DLS/SA
PCLINK_2	DLS/SA, Comunicador Alternativo

Fiação Corbus

Os terminais Corbus VERMELHO e PRETO são usados para providenciar corrente enquanto os terminais AMARELO e VERDE são usados para comunicações de dados. Os 4 terminais Corbus do controlador do alarme têm de ser conectados aos 4 terminais Corbus ou fios de cada módulo.

São aplicáveis as seguintes condições:

- Corbus deve funcionar com um mínimo de medida 22 quad, preferencialmente 2 pares trançados.
- Os módulos podem ir da casa até ao painel, podem estar conectados em série ou podem estar perfurados em T.
- Não use fio blindado para a fiação do Corbus.

Nota: Qualquer módulo pode ser conectado em qualquer um dos Corbus. Os fios separados que vão dos teclados, expansores de zona, etc. não são necessários.

Nota: Nenhum módulo pode ter mais de 1000 pés/305 m (comprimento de fio) desde o painel. Não use fio blindado para a fiação do Corbus.

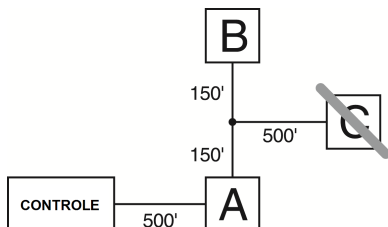


Figura 1-1 Fiação Corbus

O módulo (A) está ligado corretamente uma vez que está à distância de 1000 pés/305 m do painel, no que se refere à distância de fio. O módulo (B) está ligado corretamente uma vez que está à distância de 1000 pés/305 m do painel, no que se refere à distância de fio. O módulo (C) NÃO está ligado corretamente uma vez que está a uma distância do painel superior a 1000 pés/305 m.

Classificações corrente

De maneira a que o sistema funcione corretamente, a saída de alimentação do controlador do alarme e dos módulos de alimentação não pode ser excedida. Use os dados em baixo para garantir que a corrente existente não é excedida.

Tabela 1-1 Tensão de saída do sistema

Dispositivo	Saída	Tensão (12V _{DC})
HS2016 HS2032 HS2064 HS2064 E HS2128 HS2128 E	AUX:	700 mA. Deduzir a classificação indicada para cada teclado, módulo de expansão e acessório conectado ao AUX ou ao Corbus. Para o Corbus têm de ser reservados ao menos 100mA.
HS2128 HS2128 E	CAMPAINHA:	700 mA. Tensão contínua. 2,0A. curta duração. Apenas disponível com bateria standby conectada.
HSM2208	AUX:	250mA. Tensão contínua. Deduzir para cada dispositivo conectado. Deduzir a carga total em este terminal da saída AUX/Corbus do painel de alarme.
HSM2108	AUX:	100mA. Deduzir para cada dispositivo conectado. Deduzir a carga total em este terminal da saída AUX/Corbus do painel.

Painel Controle de Alarme

AUX - 700mA disponíveis para dispositivos conectados aos terminais AUX e PGM e aos módulos conectados aos terminais Corbus. Para o Corbus têm de ser reservados ao menos 100mA.

Cálculo da corrente do Alarme Controlador

Cálculo Painel

Máximo (Standby ou Alarme)

AUX (700 mA máx. incluindo PGM 1-4)

Corbus (700mA máx.)***

PCLink+ (Com. Alt.:125 mA)

Total (não pode exceder 700mA)

***Veja "Tabela cálculo da corrente Corbus" na página 3

Para aplicações classificadas UL, ULC e Comerciais, a corrente total em standby ou alarme não pode exceder 700 mA.

Tabela 1-2 Tabela cálculo da corrente Corbus

Item	Corrente (mA)	x	Quantidade	Total (mA)
HS2016/HS2032/HS2064/HS2064 E/HS2128/HS2128 E	85	X	1	85
HS2LCD	105	x		
HS2ICN	105	x		
HS2LED	105	x		
HS2LCDP	105	x		
HS2ICNP	105	x		
HS2LCDRF	105	x		
HS2ICNRF	105	x		
HS2ICNRFP	105	x		
HS2TCHP	160	x		
Corrente necessária para os dispositivos conectados =				
HSM2108*	30	x		
Corrente de saída AUX do HSM2108				
HSM2208*	40	x		
Corrente de saída AUX do HSM2208				
HSM2300/2204*	35	x		
HSM2HOSTx	35	x		
HSM2955**		x		
3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R)E	125 (PCLINK)	x		
Corrente total Corbus =				

* Estas unidades fornecem corrente do Corbus aos dispositivos de alimentação externos para o módulo. Esta corrente tem de ser adicionada à corrente total Corbus. Veja as especificações do fabricante para o fornecimento atual de cada dispositivo.

** Para consumo de corrente do HSM2955 consulte o manual de instalação HSM2955.

Limites de capacitância

Um aumento em capacitância no Corbus afeta a transmissão de dados e dá origem a que o sistema fique mais lento. A capacitância aumenta em cada pé de fio adicionado ao Corbus. A classificação de capacitância do fio usado determinará o comprimento máximo do Corbus.

Tabela 1-3 Capacitância do fio

Capacitância do fio por 1000 pés (300 m)	Comprimento total do fio Cor-bus
15nF	5300 pés/1616 m
20nF	4000 pés/1220m
25nF	3200 pés/976m
30nF	2666 pés/810m
35nF	2280 pés/693m
40nF	2000 pés/608m

CA (Instalações com classificação UL)

Primário: 120 VAC/60 Hz/0,33 A

Secundário: 16,5 VAC/40 VA DSC PTD1640U, DSC PTC1640U
Transformador Classe 2.

Nota: Use DSC PTD1640 para instalações Canadenses.

Notificação: Não conecte a bateria ou o transformador até toda a outra fiação estar completada.

Para aplicações ULC S559, deve ser usado o transformador Standex (Modelo FTC3716) para ligação direta.

Nota: Para instalações UL/ULC use apenas 60Hz.

Baterias

Não conecte a bateria até toda a outra fiação estar completada.

Nota: É necessária uma bateria selada, recarregável, ácido chumbo ou tipo gel para cumprir com os requisitos para tempos de alimentação standby.

Conecte o terminal da bateria VERMELHO ao terminal positivo da bateria e o terminal PRETO da bateria ao terminal negativo da bateria.

Nota: Consulte para "Carga Aux e Seleção Bateria".

Fiação Adicional**Fiação Zona**

Desative o controlador do alarme e complete toda a fiação da zona.

As zonas podem ser ligadas para supervisionar dispositivos normalmente abertos (por ex. detectores de fumaça) ou dispositivos normalmente fechados (por ex. contatos de portas). O painel de alarme pode igualmente ser programado para resistores fim-de linha únicos ou duplos.

A programação da zona é realizada usando as seções de programação seguintes:

- [001] seleciona a definição da zona
- [013] Opç [1] para normalmente fechado ou EOL; Opç [2] para SEOL ou DEOL
- [201 - 208] atribuição de partição.

Observe as seguintes orientações quando estiver ligando as zonas:

- Para instalações classificadas UL use apenas SEOL ou DEOL
- Fio 22 AWG mínimo, máximo 18 AWG
- Não use fio blindado
- Não exceda uma resistência de fio de 100Ω. Consulte a seguinte tabela:

Tabela 1-4 Gráfico Fiação Zona Roubo

Medida dos fios	Comprimento máximo para os resistores EOL (pés/metros)
22	3000 / 914
20	4900 / 1493
19	6200 / 1889

Medida dos fios	Comprimento máximo para os resistores EOL (pés/metros)
18	7800 / 2377

As figuras são baseadas em uma resistência de fiação máxima de 100Ω.

Fiação alimentação aux

Estes terminais providenciam 11,3-12,5 VDC/700 mA de corrente (compartilhado com saídas PGM). Conecte o lado positivo de qualquer dispositivo ao terminal AUX+, o lado negativo ao GND. A saída AUX está protegida; se for fornecida demasiada corrente a partir destes terminais (fiação curta) a saída é temporariamente fechada até o problema estar corrigido.

Nota: Se estiver usando uma bateria 12 V, 14 Ah, a capacidade máxima AUX para 24 horas standby é 470 mA.

Fiação PGM

As voltagens de funcionamento mín/máx., sensores e módulos é 9,5 VCC-14 VCC.

PGM comuta para terra sempre que ativado a partir do controlador do alarme. Conecte o lado positivo de qualquer dispositivo ao terminal AUX+, o lado negativo ao terminal PGM.

PGM 1, 3, 4 fornecem até 50 mA; PGM 2 fornece até 300 mA.

É necessário um relé para níveis de corrente superiores a 50mA ou 300mA. PGM2 pode igualmente ser usado para detectores fumaça de 2 fios, alarme de entrada roubo 24 h.

Nota: Use os resistores SEOL apenas em Zonas Incêndio.

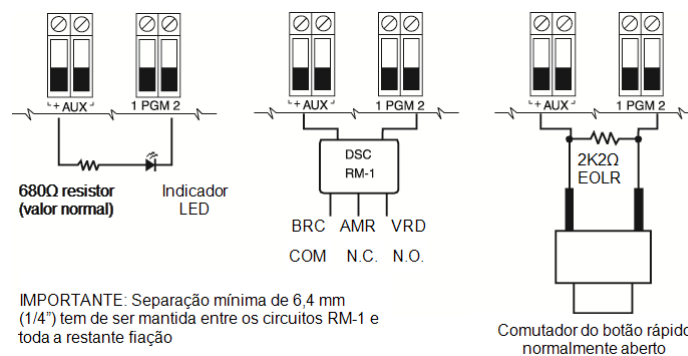


Figura 1-2 A saída LED com o resistor de limitação de corrente e saída opcional do condutor do relé.

ID de compatibilidade UL para Série FSA-210B é: FS200

Nota: Para instalações com classificação ULC, use as séries FSA-210A e FSA-410A.

Resistor Fim-de-Linha Única (SEOL)

Sempre que os resistores SEOL são instalados no final do loop de zona, o painel de alarme detecta se o circuito está seguro, aberto ou em curto-circuito. O resistor SEOL deve ser instalado no final do loop para supervisão adequada.

Para ativar a supervisão SEOL, a seção do programa [013], opções [1] e [2] para DESLIGAR.

Nota: Esta opção deve ser selecionada se forem usados os dispositivos de detecção normalmente abertos ou normalmente fechados ou os contatos.

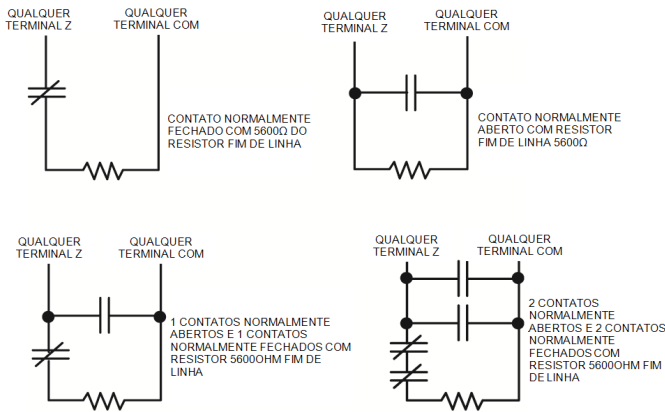


Figura 1-3 Fiação SEOL

Resistores Fim-de-Linha Duplo (DEOL)

Sempre que os resistores fim-de-linha duplos (DEOL) são instalados no final do loop de zona, o segundo resistor ativa o painel para determinar se a zona está em aberta, fechada, violada ou com avaria.

Nota: Qualquer zona programada para Incendio ou Supervisao 24 horas deve ser conectada com um resistor SEOL independentemente do tipo de supervisão de fiação de zona selecionada para o painel. Se alterar as opções de supervisão de zona de DEOL para SEOL ou de NC para DEOL, desconecte totalmente o sistema, depois volte a conectar para funcionamento correto.

Para ativar a supervisão DEOL, a seção do programa [013], opções [1] e para DESLIGAR e opção [2] para LIGAR.

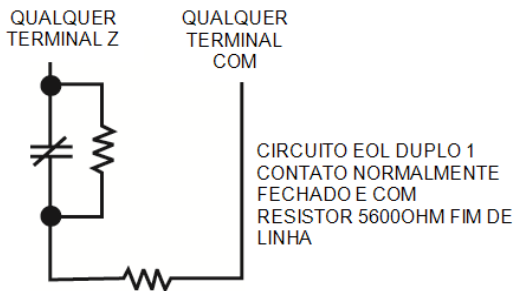


Figura 1-4 Fiação DEOL

Fiação da Campainha

Estes terminais fornecem 700 mA de corrente a 10,4 - 12,5 VDC para instalações residenciais/comerciais. Para cumprir com os requisitos da NFPA 72 Padrão Temporal Três, a seção [013] Opç [8] tem de estar em LIGAR. Note que são suportados os alarmes constantes, com pulsos.



Figura 1-5 Fiação da Campainha

A saída Campainha é supervisionada e com potência limitada por termistor 2 A. Se não usado, conecte um resistor 1000Ω em Campainha+ e Campainha- para impedir que o painel exiba um problema.

Fiação linha telefônica

Ligue os terminais das conexões do telefone (TIP, Ring, T-1, R-1) a um conector RJ-31x como indicado no diagrama em baixo. Para conexão de dispositivos múltiplos à linha telefônica, conectar na sequência indicada. Use um fio 26 AWG para a conexão.

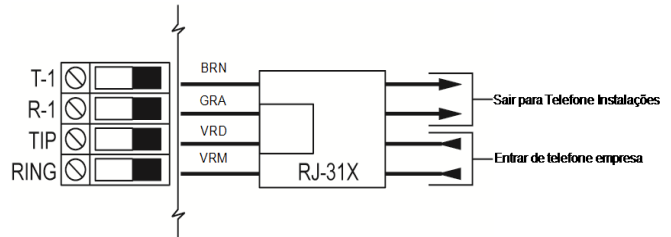


Figura 1-6 Fiação linha telefônica

O formato do telefone é programado na opção [350]. As direções das chamadas telefônicas são programadas nas opções [311]-[318].

Conexão à terra

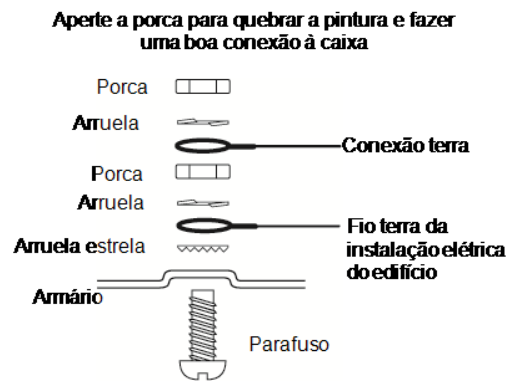


Figura 1-7 Instalação terra

Nota: Usando um fio verde isolado (mínimo 22AWG), conecte o terminal EGND no Corbus e o fio terra da instalação elétrica do edifício a qualquer dos orifícios disponíveis na traseira da caixa de metal. Veja o diagrama junto à caixa para localização sugerida de ponto GND e recomendações de hardware.

Nota: O hardware de ligação e de instalação não está incluído.

Registro

Todos os módulos opcionais e dispositivos têm de ser registrados no sistema. Durante o registro, o número de série eletrônico (ESN) de cada dispositivo é identificado para que seja atribuído o painel de controle e zonas. Primeiramente tem de ser registrado um transceptor HM2HOST ou um teclado RF antes de os dispositivos sem fio poderem ser registrados.

Registrar Módulos

Durante o registro manual e automático, se for feita uma tentativa para registrar mais do que o número máximo de módulos, é emitido um tom de erro e é exibida uma mensagem nos teclados LCD.

Tabela 1-5 Capacidade do Módulo

Módulo	HS2016	HS2032	HS2064/ HS2064E	HS2128/HS2128E
Expansor Zona 8 HSM2108	1	3	7	15
Expansor Saída 8 HSM2208	2	4	8	16

Módulo	HS2016	HS2032	HS2064/ HS2064E	HS2128/HS2128E
Teclados sem fio: HS2LCDRF(P)4 HS2ICNRF(P)4 HS2LCDWF(P)(V)4	8	8	8	16
Teclado Tátil HS2TCHP	8	8	8	16
Fonte alimentação 1A HSM2300	3	3	3	4
Saída corrente elevada HSM2204 4	1	1	3	4
Transceptor HSM2HOSTx	1	1	1	1
HSM2955 (sem avaliação UL)	1	1	1	1

Os módulos podem ser registrados automaticamente ou manualmente usando a seção [902] de programação do Instalador.

Para confirmar que o módulo foi registrado com sucesso, use a seção Programação do Instalador [903].

Registrar dispositivos sem fio

Os dispositivos são registrados através do módulo transceptor sem fio e da seção Programação do Instalador [804][000].

Registro automático

Para registrar um dispositivo sem fio usando este método, pressionar e manter pressionado o botão de Registro no dispositivo durante 2-5 segundos até que o LED acenda seguidamente liberte o botão. O painel de alarme reconhece automaticamente o dispositivo e o teclado exibe uma mensagem de confirmação. São exibidos o ID do dispositivo e o número de zona seguinte disponível. Pressionar [*] para aceitar ou role para outro número de zona disponível. As baterias têm de estar instaladas no dispositivo sem fio para efetuar o registro.

Pré-registro

O pré-registro é um processo em duas etapas. A primeira etapa requer a inserção do ID de cada dispositivo ([804][001]-[716]). Todo o dispositivo sem fio tem o ID impresso em uma etiqueta adesiva no dispositivo. O formato é XXX-YYYY em que:

- XXX identifica o tipo ou modelo do dispositivo
- YYYY é um ID curto codificado usado pelo sistema para identificar o dispositivo específico

O pré-registro pode ser realizado em localização remota e usando DLS/SA. A segunda etapa é pressionar o botão de registro no dispositivo, geralmente realizado no local. A programação do Instalador não tem de ser executada nesta etapa. Ambas as etapas têm de ser realizadas a fim de completar o registro.

Métodos programação

O sistema de alarme pode ser programado usando os seguintes métodos:

Tabela 1-6 Métodos programação

Método	Descrição	Procedimento
Programar Padrão	Use modelos predefinidos para aplicar rapidamente a programação básica e para configurar o download do DLS.	Pressionar [899] no ecrã "Entrar Seção". Veja Programação Padrão em baixo para detalhes.

Método	Descrição	Procedimento
Programar DLS	Baixar e aplicar programação usando DLS 5 v1.3 para os painéis Neo v1.0 e DLS 5 v1.4+ para os produtos Neo v1.0.	Para DLS local use um cabo PC-Link e laptop com software DLS-5 instalado. Para DLS remoto, use uma linha telefônica, rede celular ou a internet.
Programação Instalador	Programar manualmente todas as opções sistema de alarme e do dispositivo.	Pressione [*][8] [código instalador] enquanto o sistema está desarmado.

Visualizar Programação

As seções de programação podem ser visualizadas a partir de qualquer teclado do sistema. O método para visualizar e seleção de opções usando os teclados LCD, LED e ICON depende do tipo de teclado usado. Veja em baixo as instruções específicas sobre programação com cada tipo de teclado.

Geralmente, as opções de programação são acessadas da seguinte forma:

1. Entrar no Modo de Programação do Instalador ([*][8]).
2. Navegue para uma seção de programação específica.
3. Selecione uma opção para visualizar ou alterar sua programação.

Todas as opções de programação são numeradas e podem ser acessadas através do menu (LCD) ou digitando o número de seção do programa. Para alternar as opções, o nome da opção é exibido (LCD) ou LEDs 1-8 são iluminados (LED e ICON).

Use os números do teclado para alternar opções para ligar ou desligar. As seções que requerem entrada de dados, como por exemplo, números telefônicos, exibição de dados completos em campos até 32 caracteres (LCD). Para inserir dados, use as teclas de rolagem para selecionar um caractere seguidamente pressione o botão correspondente no teclado para o número/letra desejada. Role para o caractere seguinte e repita o procedimento como necessário. Pressione a tecla [#] para guardar alterações e sair da seção do programa.

Programação mínima necessária

Depois da instalação básica do painel de alarme estar concluída, podem ser definidas as seguintes opções de configuração gerais.

[000] Seleção Idioma (apenas teclados LCD)

Use esta seção para definir o idioma exibido pelos teclados LCD. Para selecionar o idioma:

1. Entre na Programação do Instalador [*][8][Código Instalador].
2. Entre em seção programação [000]>[000].
3. Digite um número com 2 dígitos correspondente ao idioma pretendido. Consulte em baixo:

01 = Inglês	11 = Sueco	22 = Búlgaro
02 = Espanhol	12 = Norueguês	23 = Letão
03 = Português	13 = Dinamarquês	24 = Lituano
04 = Francês	14 = Hebraico	25 = Ucraniano
05 = Italiano	15 = Grego	26 = Eslovaco
06 = Holandês	16 = Turco	27 = Sérvio
07 = Polaco	18 = Croata	28 = Estoniano
08 = Checo	19 = Húngaro	29 = Esloveno
09 = Finlandês	20 = Romeno	
10 = Alemão	21 = Russo	

Hora e Data

Use esta seção para programar o relógio do sistema de alarme.

Menu: [*][6][Código Máster] > Hora e Data

Teclado: [*][6][Código Máster] + 01

Insira a hora e data usando o seguinte formato: (HH:MM); (MM-DD-AA).

As inserções de hora válidas são 00-23 horas, 00-59 minutos. As inserções de data válidas são 01-12 meses, 01-31 dias.

Configurar uma partição

As partições são adicionadas ou removidas do sistema aplicando ou removendo uma máscara de partição através da seção de Programação do Instalador [200]. O número de partições disponíveis depende do modelo do painel de alarme.

Funcionamento Campinha/Sirene

Cada partição tem de possuir uma sirene. A sirene do sistema conectada à saída da campinha do controlador de alarme pode ser montada numa localização central dentro dos limites de audição de todas as partições. Cada partição pode igualmente ter sirenes sem fio ativadas somente na partição atribuída.

Configuração da Partição Teclado

O teclado pode ser configurado para controlar uma partição individual ou todas as partições. Em geral, o teclado da partição controla a partição à qual está atribuído. O teclado global controla todas as partições. Os teclados globais devem estar colocados em áreas comuns das instalações, como por exemplo, os pontos de entrada ou áreas de recepção, em que é necessária a possibilidade de armar ou desarmar mais do que uma partição de uma só vez.

Os teclados da partição podem igualmente ser temporariamente carregados para outras partições.

Para selecionar um modo de funcionamento do teclado:

1. Entre na Programação do Instalador [*][8][Código Instalador].
2. Selecione [861]-[876] para programar os teclados 1-16.
 - Pressione [000] para atribuição da partição.
 - Para funcionamento global, digite 00.
 - Para atribuir um teclado a uma partição, digite 01-08 para partição 1-8.
3. Premir [#] e repetir o passo 2 para o teclado seguinte. Sempre que terminar a programação de todos os teclados, pressionar a tecla [#] duas vezes para sair da programação.

São atribuídos aos usuários direitos de acesso à partição através do menu [*][5].

Atribuir sirenes a partições:

[804]>[000]>[551]-[556]>[000]

Configure códigos de conta de partição:

[310]>[001]-[008]

Configure temporizadores de partição:

- Entrar/sair retardamento, estabelecer retardamento – [005]>[001]-[008]
- Programação armar/desarmar automático – [151]-[158]>[001]/[002]
- Programação desarmar férias – [151]-[158]>[003]
- Armar sem atividade – [151]-[158]>[006]
- Ajuste automático do relógio – [005]>[000], opção 6
- Retardamento entre tentativas de marcação – [377]>[012]

Atribuir Tipos Zona

Um tipo de zona define como uma zona opera no sistema e como responde quando acionada.

000 - Zona Zero	040 - 24 Horas Gas
001 - Retardamento 1	041 - 24 Horas CO
002 - Retardamento 2	042 - 24 Horas Assalto*
003 - Instantâneo	043 - 24 Horas Panico
004 - Interior	045 - 24 Horas Calor
005 - Modo Interior/Total	046 - 24 Horas Medico*
006 - Retardamento Interior/Total	047 - 24 Horas Emergencia
007 - 24 Horas Incendio Retardado	048 - 24 Horas Sprinkler*
008 - 24 Horas Incendio Normal	049 - 24 Horas Inundação
009 - Interior/Total Instantâneo	051 - 24 Horas Tamper Intrusão
010 - Retardamento Interior	052 - 24 Horas Não-Alarme
011 - Zona Dia	056 - 24 Horas Alta Temperatura
012 - Zona Noite	057 - 24 Horas Baixa Temperatura
016 - Conjunto Porta Final	060 - 24 Horas Não-Tamper Intrusão
017 - 24 Horas Roubo	066 - Armar Interruptor Comutador Momentaneamente
018 - 24 Horas Campinha	067 - Armar Interruptor Comutador Mantido
023 - 24 Horas Supervisao	068 - Desarmar Interruptor Comutador Momentaneamente
024 - 24 Horas Campinha Supervisao	069 - Desarmar Interruptor Comutador Mantido
025 - Incendio Auto Verificado	071 - Campinha da Porta
027 - Supervisao Incendio	072 - Pressione para Definir

* Sem avaliação UL

Atribuir atributos zona:

[002]>[001]-[128]>Selecione um dos seguintes atributos zona:

- 1 – Campinha Audível
- 2 – Campinha Constante
- 3 – Função Campinha
- 4 – Omitir Ativado
- 5 – Forçar Armar
- 6 – Fechamento Oscilador
- 7 – Retardamento Transmissão
- 8 – Verificação Roubo
- 9 – EOL Fechado Normalmente
- 10 – EOL Único
- 11 – EOL Duplo
- 12 – Resposta Loop Normal/Rápido
- 13 – Ativação Áudio 2 Vias Zona
- 14 – Verificação de Assalto

Criar etiquetas:

[000]>[001]-[821] 2 x 14 caracteres ASCII.

Adicionar códigos acesso:

Para programar um código de acesso: [006] depois um dos seguintes:

[001] – Código Instalador

[002] – Código Máster

[003] – Código Manutenção

Os códigos acesso podem ter 4, 6 ou 8 dígitos, dependendo da configuração da seção de programação [041]. Os códigos duplicados não são válidos.

Configuração do Comunicador Alternativo

O comunicador alternativo é um dispositivo de comunicações sem fio ou ethernet opcional que pode ser usado como reserva para a conexão PSTN ou como meio primário de comunicação entre o painel de alarme e a estação de monitoramento central. O comunicador alternativo comunica através de 3G (HSPA) ou Ethernet.

São necessárias as seguintes etapas para configurar o comunicador alternativo:

- Instale o comunicador alternativo e conecte-o ao painel de alarme (use o cabeçalho PCLINK_2)
- Registre o comunicador celular alternativo com Connect 24
- Defina o caminho da comunicação: [300]
- Registre o comunicador alternativo: [382] opção 5
- Ative relatório de evento: [307]/[308]
- Temporizador de retardamento do programa de comunicação: [377]
- Programe acesso DLS: [401] opção 07

Consulte o manual de instalação 3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R) para detalhes.

[300] Painel/Caminhos Comunicação Receptor

Esta seção é usada para selecionar o caminho das comunicações entre o sistema de alarme e a estação de comando.

Para usar PSTN como caminho de comunicações, programe a seção [300] opções 001 até 004 como [01] PSTN 1.

Para usar o comunicador alternativo para estabelecer um caminho de comunicação, programe dois dos receptores (seção [300] opções 001, 002, 003 ou 004) como [03] e [04] para Ethernet e dois dos receptores como [05] e [06] para celular.

Testar o Sistema

Test Evacuação do Instalador

O teste de evacuação permite ao instalador testar o funcionamento de cada detector através do acionamento de zonas causando um alarme atual. Entre na seção [901] para iniciar um teste de evacuação. Sempre que uma zona é acionada, todas as sirenes do sistema emitem um tom para indicar que a zona está funcionando corretamente.

Depois de 15 minutos sem atividade na zona, o teste de evacuação termina automaticamente. Para sair manualmente do modo de teste de evacuação, insira [901] de novo.

Para ver um Buffer de Evento

O buffer evento inclui registros dos eventos que ocorreram no sistema de alarme começando com o mais recente. A capacidade do buffer evento é escalável e pode reter 500/1000 eventos (dependendo do modelo do painel) antes de substituir. O buffer exibe eventos conforme a respetiva hora, começando com o mais recente. O buffer evento pode ser transferido usando DLS.

Cada evento exibe a hora e a data, uma descrição do evento, a etiqueta da zona, o número do código de acesso ou qualquer outra informação importante. Para ver o buffer do evento, pressione [*][6][Código Máster][*].

Solução Problemas

Teclado LCD mensagem programável:

- Pressione [*][2] seguido do código de acesso se necessário para visualizar uma condição de problema

- A luz de problema fica intermitente e o LCD exibe a primeira condição de problema
- Use as teclas de direção para rolar através de todas as condições de problema presentes no sistema

Nota: Sempre que existir informação adicional para uma condição de problema específica, é exibido um [*]. Pressione a tecla [*] para visualizar a informação adicional.

Teclados LED e ICON:

- Pressione [*][2] para visualizar uma condição de problema
- A luz de problema fica intermitente
- Consulte a lista resumo de problemas em baixo para determinar a condição, ou condições de problema presente(s) no sistema

[*][2] Tela Problema

Esta função é usada para visualizar os problemas sistema. Se existir um problema, o indicador problema do teclado acende e não é emitido um sinal audível (dois bips curtos em cada 10 segundos, excepto quando com falha CA). Silencie o indicador audível pressionando [#].

Os problemas podem ser visualizados enquanto o sistema está armado ou desarmado. O sistema pode ser programado para mostrar todos os problemas enquanto armado ou apenas os problemas incêndio.

O sistema pode ser configurado para requerer um código de acesso do usuário para visualizar os problemas do sistema [*][2]. Veja seção [023], opção 5.

Para ver condições de problema:

- Pressione [*][2] para entrar no menu Problema.
- Em um teclado LCD, role para um tipo de problema e seguidamente pressione [*] para visualizar o problema específico. O nome da zona e a condição do problema para cada problema são exibidos na tela.
- Nos teclados LED/ICON, a luz do indicador de zona acende para identificar os tipos de problema existentes (por ex. luz Zona 1 representa tipo de problema Reparação Necessária). Pressione o número de tecla correspondente a uma luz de zona para visualizar o problema específico. As luzes 1-12 acendem para indicar o problema como se indica:

Tabela 1-7 : Indicação de problema

Problema 01 – Necessária Manutenção:
[01] Problema Sirene: O circuito da campainha está aberto.
[02] Obstrução RF: O HSM2HOSTx detectou uma condição de Obstrução RF.
[03] Problema alimentação aux: O controlador de alarme, HSM2204 ou HSM2300 tem uma condição de sobre-corrente em Aux.
[04] Perda de Relógio: Hora e data do sistema requerem programação.
[05] Falha Saída 1: Um módulo HSM2204 detectou uma condição aberta na saída #1.
Problema 02 – Problema Bateria:
[01] Problema de bateria fraca do painel: A voltagem da bateria (sob carga) é menor que 11,5 V. Restauro a 12.5V.
[02] Sem bateria no painel: Nenhuma bateria conectada ao controlador de alarme.
[04] HSM2204 01 - 04 Bateria Fraca: Um HSM2204 tem uma voltagem de bateria menor que 11,5 V.
[05] HSM2204 01 - 04 Sem Bateria: Nenhuma bateria conectada a HSM2204.
[07] HSM2300 01 - 04 Bateria Fraca: Um HSM2300 tem uma voltagem de bateria menor que 11,5 V
[08] HSM2300 01 - 04 Sem Bateria: Nenhuma bateria conectada a HSM2300.

Problema 03 - Voltagem do Barramento:

- [01] Baixa tensão de barramento HSM2HOSTx: O módulo HSM2HOSTx mediu menos que 6,3 V na respetiva entrada Aux.
- [02] Teclado 01 - 16 Baixa Voltagem no Barramento: Um teclado cabeado tem uma voltagem de barramento menor que 6,9 V para ICON/LCD (versão RF) e 7,7 V para módulos não-RF.
- [04] Baixa tensão de barramento HSM2108 01 - 15: Um expansor de zona tem uma voltagem de barramento menor que 5,9 V.
- [05] Baixa tensão de barramento HSM2300 01 - 04: Uma fonte de alimentação tem uma voltagem de barramento menor que 6,9 V.
- [06] Baixa tensão de barramento HSM2204 01 - 04: Um módulo de saída de corrente elevada tem uma voltagem de barramento menor que 6,9 V.
- [08] Baixa tensão de barramento HSM2208 01 - 16: O módulo de saída de baixa voltagem detectou uma voltagem inferior a 5,9 V em sua entrada aux.
- [09] Baixa Tensão de Barramento HSM2955: O módulo áudio detetou uma voltagem menor que 9,65 V em sua entrada aux.

Problema 04 – Problemas CA:

- [01] Zona 001 - 128 Problema CA: Um problema CA foi detectado em um PGX934 PIR + Câmera.
- [03] Sirene 01 - 16 CA: Uma sirene tem um problema CA.
- [04] Repetidor 01 - 08 CA: Um repetidor sem fio tem um problema CA.
- [05] HSM2300 01 - 04 CA: Um HSM2300 tem um problema CA.
- [06] HSM2204 01 - 04 CA: Um HSM2204 tem um problema CA.
- [07] Painel CA: O controlador de alarme tem uma condição de falha CA.

Problema 05 – Falhas Dispositivo:

- [01] Zonas 001 - 128: Uma zona está com falha. Informação adicional exibida nos teclados LCD para os seguintes problemas: Problema Incêndio (Fumaça 2-V, PGX916, PGX926), Frio (PGX905), Auto Teste (PGX984), CO (PGX913), e Sonda Desconectada (PGX905). Também gerado por um curto-circuito em zonas cabeadas sempre que é usado DEOL ou por uma falha de supervisao sem fio.
- [02] Teclado 01 - 16: Um teclado sem fio ou cabeado está com falha.
- [03] Sirene 01 - 16: Uma sirene está com falha.
- [04] Repetidor 01 - 08: Um repetidor sem fio está com falha (supervisão ou perda de CA/CC).

Problema 06 – Bateria Fraca Dispositivo:

- [01] Zonas 001 - 128: Zona sem fio tem uma bateria fraca.
- [02] Teclado 01 - 16: Teclado tem uma bateria fraca.
- [03] Sirene 01 - 16: Sirene tem uma bateria fraca.
- [04] Repetidor 01 - 08: Repetidor tem uma bateria fraca.
- [05] Usuário 01 - 1000: Tecla sem fio tem uma bateria fraca.

Problema 07 – Tampers do dispositivo:

- [01] Zona 001 - 128 Tamper: Uma zona sem fio ou cabeada configurada para funcionamento DEOL está com tamper.
- [02] Teclado 01 - 16 Tamper: Um teclado sem fio ou cabeado está com tamper.
- [03] Sirene 01 - 16 Tamper: Uma sirene sem fio está com tamper.
- [04] Repetidor 01 - 08 Tamper: Um repetidor sem fio está com tamper.
- [05] Estação Áudio 01 - 04 Tamper: Uma estação áudio conectada a um HSM2955 está com violação.

Problema 08 - Problema Delinquência RF:

- [01] Zona 001 - 128 Delinquência RF: Sem resposta de uma zona sem fio durante 13 minutos. Este problema impede o armar até ser reconhecido ou excluído usando [*][2].
- [02] Teclado 01 - 16 Delinquência RF: Sem resposta de um teclado sem fio durante 13 minutos.
- [03] Sirene 01 - 16 Delinquência RF: Sem resposta de uma sirene sem fio durante 13 minutos.
- [04] Repetidor 01 - 16 Delinquência RF: Sem resposta de uma sirene sem fio durante 13 minutos.

Problema 09 – Problema Módulo Supervisao:

- [01] HSM2HOSTx não está respondendo.
- [02] Teclado 01 - 16 não está respondendo.
- [04] HSM2108 01 - 15 não está respondendo.
- [05] HSM2300 01 - 04 não está respondendo.
- [06] HSM2204 01 - 04 não está respondendo.
- [08] HSM2208 01 - 16 não está respondendo.
- [09] HSM2955 não está respondendo.

Problema 10 - Violação Módulo:

- [01] HSM2HOSTx Tamper.
- [02] Teclado 01 - 16 Tamper.
- [04] HSM2108 01 - 15 Tamper.
- [05] HSM2300 01 - 04 Tamper.
- [06] HSM2204 01 - 04 Tamper.
- [08] HSM2208 01 - 16 Tamper.
- [09] HSM2955 Tamper

Problema 11 – Comunicações:

- [01] TLM: Linha telefônica desconectada do painel controle.
- [02] Problema FTC Receptor 01-04: Falha a comunicar usando os caminhos programados do receptor.
- [03] Bloqueio SIM Comunicador Alt.: Cartão SIM tem PIN incorreto ou desconhecido.
- [04] Comunicador Celular Alt.: Falha rádio ou cartão SIM, detectada intensidade de sinal fraca ou falha na rede celular.
- [05] Comunicador Ethernet Alt.: Conexão Ethernet indisponível. Um endereço IP válido pode não estar programado ou o módulo não conseguiu obter um IP com DHCP.
- [06] Receptor Ausente 01-04: Comunicador alternativo não consegue inicializar um receptor.
- [07] Receptor Supervisao 01-04: Comunicador alternativo não consegue comunicar com um receptor.
- [09] Falha Comunicador Alt.: O comunicador alternativo deixou de responder.
- [10] Problema do Comunicador FTC Alt.: O comunicador alternativo falhou na comunicação de um evento interno não gerado pelo painel.

Problema 12 - Não Problemas de Rede:

- [01] Zona 001-128 Não problemas de rede: Gerado sempre que uma zona fica fora da sincronização com rede sem fio ou não foi sincronizada com a rede depois do registro.
- [02] Teclado 01-16 Não problemas de rede: Gerado sempre que um teclado fica fora da sincronização com rede sem fio ou não foi sincronizada com a rede depois do registro.
- [03] Sirene 01-16 Não problemas de rede: Gerado sempre que uma sirene fica fora da sincronização com rede sem fio ou não foi sincronizada com a rede depois do registro.
- [04] Repetidor 01-08 Não problemas de rede: Gerado sempre que um repetidor fica fora da sincronização com rede sem fio ou não foi sincronizada com a rede depois do registro.
- [05] Usuário 01-1000 Não Problemas de Rede: Gerado sempre que uma tecla sem fio fica fora da sincronização com rede sem fio ou não foi sincronizada com a rede depois do registro.

IMPORTANTE!

Certifique que tem a seguinte informação disponível antes de contatar o Serviço ao Cliente:

- Tipo e versão do alarme controlador (por ex., HSM2064 1.0):

Nota: O número da versão pode ser acessado inserindo [*][Código Instalador][900] em qualquer teclado LCD. Esta informação também se encontra em um adesivo no circuito impresso.

- Lista de módulos conectados ao painel de controle, (por ex., HSM2108, HSM2HOSTx, etc.).

Especificações**Configuração da Zona**

- As zonas 16, 32, 64 ou 128 sem fio suportadas e até 8 zonas cabeadas disponíveis no controlador
- 40 tipos zona e 14 atributos zona programáveis

- Configurações de zona existentes: normalmente fechado, EOL único e DEOL supervisionados
- A expansão de zona cabeada (totalmente supervisionado) existente usando o modelo HSM2108 (módulo expensor oito zonas)
- A expansão de zona sem fio (totalmente supervisionado) existente usando o módulo de integração sem fio HSM2Host 2 vias operando a 915MHz (América do Norte), 433MHz (Europa) e 868MHz (Internacional)

Códigos acesso

- Até 1002 códigos acesso: 1000 (nível 2-EN), um código do instalador (nível 3-EN), e um código de manutenção
- Sempre que estiver usando códigos de acesso de 8 dígitos, o número mínimo de variações são:

Notificação Saída Dispositivo

Receptor acústico integral de 85 dB @ 3 m, auto-alimentado tipo Z

Suportados 2 dispositivos de notificação remota interior/exterior, sem fio: modelos PGX901 (interior), PGX911 (exterior) (X=4, 8 ou 9)

Programável como constante, com impulsos ou temporal três (conforme ISO8201) e saída temporal quatro (alarme CO)

Alarmes de dispositivo de alarme soam com a seguinte prioridade: incêndio, CO, roubo

Notificação Saída Dispositivo

- Receptor acústico integral de 85 dB @ 3 m, auto-alimentado tipo Z
- Suportados 2 dispositivos de notificação remota interior/exterior, sem fio: modelos PGX901 (interior), PGX911 (exterior) (X=4, 8 ou 9)
- Programável como constante, com impulsos ou temporal três (conforme ISO8201) e saída temporal quatro (alarme CO)
- Alarmes de dispositivo de alarme soam com a seguinte prioridade: incêndio, CO, roubo

Memória

- Memória CMOS EEPROM
- Retém a programação e o estado do sistema em CA ou falha bateria para 20 anos mín. (não verificado por UL)

Fonte Alimentação - América do Norte

Transformador: DSC PTD1640U, PTD1640, PTC1640UG

Principal: 120 V, 60 Hz Classe II

Secundário: 16,5 VCA, 40 VA Máx.

Fonte Alimentação - Internacional

- Tensão de entrada: 220 V-240 VCA, 50/60 Hz, 200 mA
- Necessário transformador, montado na mesma caixa, conectado permanentemente
- Potências do transformador secundário: 16,5 Vca, 40 VA mín.

Nota: Para instalações usando o transformador montado no interior da caixa, substitua o fusível apenas com um do mesmo tipo (20mm) classificado em 250V/315mA.

Fonte de alimentação regulada:

- 1.7A regulado, supervisionado e integral para a unidade de controle
- Tipo A conforme Norma EN50131-6
- Alimentação auxiliar 700 mA, 12 VCC
- Coeficiente positivo de temperatura (PTC) para terminais de Campainha, Aux+ e Bateria
- Detecção/proteção de bateria reversa
- Supervisão para alimentação CA e bateria fraca

- Opções de carga de bateria normal e elevada
- Circuito de carregamento da bateria supervisionada

Placa de corrente (painel):

- 85mA (nominal), 2A (Máx)

Saída da campainha:

- 12 V, 700 mA supervisionada (1 k Ohm) saída de corrente (corrente limitada a 2 amps)
- Constante, com impulso, temporal 3 incêndio, Temporal 4 cadências de alarme CO
- Detecção de curto-circuito na campainha (software + hardware)

Aux+:

- Intervalo de voltagem = 9,6 V - 13,8 V CC
- Corrente = 700 mA (compartilhado com Corbus (V(er)))
- Tensão nominal de saída: 270 mVp-p máx.
- Saídas programáveis da onboard:
 - Saída programável comutada PGM 1 - 50 mA
 - Saída programável comutada com corrente limitada PGM 2- 300 mA. Detectores de fumaça 2 fios (corrente limitada 90 mA) são suportados usando este PGM
 - Saída programável comutada PGM 3 - 50 mA
 - Saída programável comutada PGM 4 - 50mA
 - Proteção de sobre corrente do hardware PGM

Bateria

- Ácido chumbo, selada 12V, recarregável
- Capacidade bateria:
 - 4 horas (roubo comercial UL/roubo residencial),
 - 12 horas (EN50131),
 - 24 horas (incêndio resid UL/ULC, roubo com ULC, monitoramento incêndio com ULC - nenhuma campainha permitida); INCERT [Bélgica]

Nota: Para conformidade T 014 (certificação INCERT), apenas foram testadas baterias 14 Ah (2x7 Ah) e foram aceites para sistemas certificados INCERT.

- Tempo máximo de espera: 24 horas (com bateria 14 Ah e Aux corrente limitada a 470 mA)
- Tempo de recarga para 80% 72 horas
- Velocidade de recarga: 240 mA (12 horas máx), 480 mA (24 horas reserva)
- Tempo reserva: 24 horas (UL)
- Duração da bateria: 3-5 anos
- Intervalo de indicação de problema de bateria fraca 11,5 VCC
- Voltagem de restauro da bateria 12.5V
- Placa de corrente da placa principal (apenas bateria):
 - HS2016/32/64/128 (sem comunicador alternativo) standby 85 mA CC
 - HS2016/32/64/128 (incluindo comunicador alternativo) standby 190 mA CC
 - Transmite (módulo comunicador alternativo) 195 mA CC
- Fusível interno ajustável (PTC) usado na placa de circuito
- Verificação de perda da fonte de alimentação primária (Falha CA), falha da bateria ou baixa tensão da bateria (Problema da bateria) com a indicação providenciada no teclado
- Relógio interno bloqueado para frequência de alimentação CA

Condições de funcionamento ambiental

- Limite de temperatura: UL= 0 °C a +49 °C (32 °F-120 °F),
- Umidade relativa: <93% não-condensação

Especificação do Equipamento Transmissor Alarme (ATE)

- Marcador digital integral para a placa controle principal
- Suporta SIA e ID Contato

- Conforme TS203 021-1, -2, -3 requisitos de equipamento de telecomunicação e EN50136-1-1, EN50136-2-1, EN50136-2-3 ATS 2
- IP duplo opcional/Comunicadores celulares (3G2080(R) /TL2803G(R)/TL280(R)) podem ser instalados na mesma caixa e configurados como primários ou de reserva com criptografia AES 128 bits
- Compatível com requisitos EN50136-1-1, EN50136-2-1 ATS2

Funções de Supervisão do Sistema

O PowerSeries Neo monitora continuamente um determinado número de possíveis condições de problema e providencia no teclado uma indicação sonora e visual. Condições de problema incluem:

- Falha alimentação CA
- Problema zona
- Problema Incêndio
- Problema linha telefônica
- Problema comunicador
- Condição de bateria fraca
- Obstrução RF
- Falha de fonte de alimentação AUX
- Falha a comunicar
- Falha módulo (supervisão ou tamper)

Características Adicionais

- Dispositivo de suporte sem fio 2 vias
- Verificação visual (imagens + áudio)*
- Suporte de etiqueta de proximidade
- Programação PGM
- Armar rápido
- Etiquetas do usuário, módulo, zona e sistema
- Teste absorção*
- Resposta loop programável do sistema
- Versões de software do painel e teclado visíveis através do teclado
- Tipo zona da campainha de porta
- Tipo PGM bateria fraca

*Esta função não foi verificada pelo UL/ULC.

Diretório de Programação

Esta seção providencia uma lista de opções de programação disponíveis por ordem numérica. Para programar, acessar o modo de Programação do Instalador digitando [*][8][Código Instalador]. Use a teclas de rolagem para navegar através dos menus ou saltar diretamente para uma seção específica digitando um número de seção e pressionando [*]. A programação consiste em alternar as opções ligar e desligar em cada seção ou preencher os campos de dados. Pressione [*] para selecionar as opções e [#] para sair para o menu anterior. Para descrições de todas as opções de programação e planilhas de programação, consulte o Manual de Referência do PowerSeries Neo. ✓ = Predefinido

Programação Etiqueta

000 Programação de etiqueta

000 – Seleção de idioma (01)
001 – Etiquetas Zona
 001-128 – Etiquetas de Zona 1-128
051 – Etiqueta Tamper de Zona
052 – Etiqueta Falha Zona
064 – Mensagem Alarme CO
065 – Mensagem Alarme Incêndio
066 – Falha para Mensagem Evento Armar
067 – Alarme sempre que Mensagem Evento Armado
100 – Etiqueta Sistema
101-108 – Etiquetas Partição 1-8
201-208 – Etiquetas Saída Comando Partição 1-8
 001-004 – Etiquetas saída comando 1-4
601-604 – Etiquetas Programação 1-4
801 – Etiquetas de Teclado
 001-016 Etiquetas de Teclado 1-16
802 – Etiquetas Expansor Zona
 001-015 – Etiquetas 1-15 de Expansor de Zona
803 – Etiquetas de Expansor de Saída
 001 Etiqueta 1 Expansor Saída
806 – Etiqueta HSM2HOST
808 – HSM2955 Etiqueta
809 – Etiqueta de Alimentação
 001-004 Etiqueta Fonte de Alimentação 1-4
810 – Etiqueta de Saída de Alimentação de Corrente Elevada
 001-004 Etiqueta Fonte de Alimentação 1-4
815 – Etiqueta de Comunicador Alternativo
820 – Etiqueta Sirene
 001-016 Etiqueta Sirene 1-16
821 – Etiqueta Repetidor
 001-008 Etiqueta Repetidor 1-8
999 – Etiquetas Padrão

Tipo Zona

001 Tipo de Zona

001-128 Tipos de Zona (000)
000 – Zona Nula
001 – Retardamento 1
002 – Retardamento 2
003 – Instantâneo
004 – Interior
005 – Modo Interior/Total
006 – Retardamento Interior/Total
007 – 24 Horas Incêndio Retardado

008 – 24 Horas Incêndio Normal
009 – Interior/Total Instantâneo
010 – Retardamento Interior
011 – Zona Dia
012 – Zona Noite
016 – Conjunto Porta Final
017 – 24 Horas Roubo
018 – 24 Horas Campanha/Sinal sonoro
023 – 24 Horas Supervisão
024 – 24 Horas Supervisão Campanha
025 – Verificação Automática Incêndio
027 – Supervisão Incêndio
040 – 24 Horas Gás
041 – 24 Horas CO
042 – 24 Horas Assalto
043 – 24 Horas Pânico
045 – 24 Horas Calor
046 – 24 Horas Médico*
047 – 24 Horas Emergência
048 – 24 Horas Aspersiones
049 – 24 Horas Inundação
051 – 24 Horas Tamper Intrusão
052 – 24 Horas Não-Alarme
056 – 24 Horas Alta Temperatura
057 – 24 Horas Temperatura Baixa
060 – 24 Horas Não-Tamper Intrusão
066 – Armar Interruptor Comutador Momentaneamente
067 – Armar Interruptor Comutador Mantido
068 – Desarmar Interruptor Comutador Momentaneamente
069 – Desarmar Interruptor Comutador Mantido
071 – Zona Campanha de Porta
072 – Pressione para Definir

002 – Atributos Zona

001-0128 (consulte manual de referência PowerSeries Neo para predefinições)
1 – Campanha Audível
2 – Campanha Constante
3 – Campanha Porta
4 – Omitir Ativado
5 – Forçar Armar
6 – Fechamento Oscilador
7 – Retardamento Transmissão
8 – Verificação Roubo

9 – EOL Fechado Normalmente
10 – EOL Único
11 – EOL Duplo
12 – Resposta Loop Rápido/Loop Normal
13 – Ativação Áudio 2 Vias Zona
14 – Verificação Assalto

Horários Sistema

005 Horários Sistema

000 – Área Sistema
Corte de campanha (004 min.)
Hora Retardamento Campanha (000 min.)
Temporizador Verificação Roubo (060 seg.)
Temporizador Verificação Assalto (008 seg.)
Resposta Loop Zona (250 ms)
Ajuste Automático Relógio (060 seg.)
001 – 008 Horários Sistema - Partição 1-8
Retardamento Entrada 1 (030 seg.)
Retardamento Entrada 2 (045 seg.) (CP-01 030 seg.)
Retardamento Saída (120 seg.) (CP-01 060 seg.)
Definir Retardamento (010 seg.) (CP-01 000 seg.)
900 – Máscara Partição Retardamento Campanha (S,S,S,S,S,S,S,S)
901 – Início Horário de Verão: Mês (003)
Semana (002)
Dia (000)
Horas (002)
Incremento (001)
902 – Fim Horário de Verão Mês (011)
Semana (001)
Dia (000)
Horas (002)
Decremento (001)

Códigos acesso

006 Códigos acesso definidos pelo

Instalador

(decimal 4 dígitos)
001 – Código Instalador (55555555)
002 – Código Principal (12345678)
003 – Código Manutenção (AAAAAAAA)

004 – Código Proteção (AAAAAAAA)
005 – Versão do código (000)

Programar PGM

007 – Programar PGM

000 – Atribuição Partição Campanha Principal
1 – Partição 1
2 – Partição 2
3 – Partição 3
4 – Partição 4
5 – Partição 5
6 – Partição 6
7 – Partição 7
8 – Partição 8
001-164 – PGM 1-164 Atribuição de Partição (predefinida: partição 1)
1-8 – Partição 1-8

008 – Programar temporizador PGM

000 – Temporizador PGM-Minutos ou Segundos (Segundos)
001-164 – PGM 1-164 Temporizador (005)

009 – Tipos PGM

001-164 – Tipos PGM 1-164 Atribuição (Predefinido: PGM1=121, PGM2=156, 3-164=101)
100 – PGM Nulo
101 – Seguidor Campanha Incêndio e Roubo
102 – Incendio e Roubo Retardado
103 – Reiniciar Sensor [*][7] [2]
104 – Fumaça 2 fios
109 – Pulso Oculito
111 – Segue Campanha Teclado
114 – Pronto para Armar
115 – Estado Armado Sistema
116 – Estado Armado Total
117 – Estado Armado Interior
120 – Armado Total sem Estado de Omissão de Zona
121 – Saída Comando 1
122 – Saída Comando 2
123 – Saída Comando 3
124 – Saída Comando 4
129 – Memória Alarme Estado Partição
132 – Saída Assalto
134 - Entrada Silêncio 24 Horas
135 – Entrada Audível 24 Horas
146 – TLM e Alarme
147 – Interromper

- 148 – Arranque Terra
 149 – Comunicador Alternativo
 155 – Problema Sistema
 156 – Evento Sistema Bloqueado
 157 – Tamper Sistema
 161 – Problema CC
 165 – Usado Prox
 175 – Estado Campanha e Saída Programação Acesso
 175 – Estado Campanha e Saída Programação Acesso
 176 – Funcionamento Remoto
 184 – Abrir depois Alarme
 200 – Seguidor Zona
 201 – Seguidor-Zonas 1-8
 202 – Seguidor-Zonas 9-16
 203 – Seguidor-Zonas 17-24
 204 – Seguidor-Zonas 25-32
 205 – Seguidor-Zonas 33-40
 206 – Seguidor-Zonas 41-48
 207 – Seguidor-Zonas 49-56
 208 – Seguidor-Zonas 57-64
 209 – Seguidor-Zonas 65-72
 210 – Seguidor-Zonas 73-80
 211 – Seguidor-Zonas 81-88
 212 – Seguidor-Zonas 89-96
 213 – Seguidor-Zonas 97-104
 214 – Seguidor-Zonas 105-112
 215 – Seguidor-Zonas 113-120
 216 – Seguidor-Zonas 120-128
- 010 Atributos PGM**
 000 – Máscara Campanha Principal
 Alarme Incendio ✓
 Alarme CO ✓
 Alarme Roubo ✓
 Alarme Inundação 24 Horas ✓
 Sons Campanha ✓
 001-164 PGM 1-164 Atributos
 100 – PGM Nulo
 101 – Incêndio e Roubo
 01 – Saída Real ✓
 03 – Necessário Código ✓
 102 – Incêndio e Roubo Retardado
 01 – Saída Real
 103 – Reiniciar Sensor [*][7][2]
 03 – Necessário Código
 109 – Pulso Oculito
 01 – Saída Real
 111 – Segue Campanha Teclado
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 09 – Retardamento Entrada ✓
 10 – Retardamento de Saída ✓
 11 – Campanha Porta ✓
 12 – Zona Campanha Teclado ✓
 13 – Falhas de Saída Audíveis ✓
 14 – Pré-Alerta Auto-Alarme ✓
 114 – Pronto para Armar
- 01 – Saída Real ✓
 115 – Estado Armado
 01 – Saída Real ✓
 116 – Modo Armado Total
 01 – Saída Real ✓
 117 – Modo Armado Interior
 01 – Saída Real ✓
 121-124 – Saída Comando 1-4
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada ✓
 03 – Necessário Código ✓ (NZ desligar)
 129 – Memória Alarme Estado Partição
 01 – Saída Real ✓
 132 – Saída Assalto
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 146 – TLM e Alarme
 01 – Saída Real ✓
 147 – Saída Interromper
 01 – Saída Real ✓
 148 – Arranque Terra
 01 – Saída Real ✓
 149 – Comunicador Alternativo
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada ✓
 04 – Alarme Fogo
 05 – Alarme Panico
 06 – Alarme Roubo
 07 – Abrir/Fechar
 08 – Auto Omissão de Zona
 09 – Alarme Medico
 10 – Roubo Confirmado
 11 – Alarme após Abertura
 12 – Alarme Emergência
 13 – Alarme Coação
 14 – Assalto Verificado
 155 – Problema Sistema
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 04 – Requer Manutenção ✓
 05 – Perda de Relógio ✓
 06 – Falha CA ✓
 07 – Falha CA ✓
 08 – TLM ✓
 09 – FTC ✓
 10 – Ethernet ✓
 11 – Falha Zona ✓
 12 – Tamper Zona ✓
 13 – Bateria Fraca Zona ✓
 156 – Evento Sistema Bloqueado
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 04 – Alarme Fogo ✓
 05 – Alarme Panico ✓
 06 – Alarme Roubo ✓
 07 – Alarme Medico ✓
 08 – Supervisao ✓
 09 – Evento Principal ✓
 10 – Assalto ✓
 11 – Coação ✓
 12 – Emergência ✓
 13 – Supervisao Incendio ✓
 14 – Avaria Incendio ✓
 15 – Alarme CO ✓
 157 – Tamper Sistema
- 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 09- Tamper Módulo ✓
 10 – Tamper Zona ✓
 161 – Problema CC
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 09 – Bateria Fraca ✓
 10 – Bateria Ausente ✓
 165 – Usado Prox
 01 – Saída Real ✓
 01 – Saída Real ✓
 01 – Saída Real ✓
 175 – Acesso Progr Campanha
 01 – Saída Real ✓
 176 – Funcionamento Remoto
 01 – Saída Real ✓
 184 – Abrir depois Alarme
 01 – Saída Real ✓
 02 – Temporizador PGM ✓
 04 – Bloqueamento
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 03 – Necessário Código
 04 – Bloqueamento
 05 – Seguir Alarme
 201-216 – Seguidor Zona 1-128
 01 – Saída Real ✓
 02 – Saída Temporizada
 04 – Bloqueamento
 05 – Seguir Alarme
 09-016 – Terminais Zona 1-16
- 011 Opções Configuração PGM**
 001-164 – PGM 1-164 Configuração
 Seguidor de Zona por Zona
 Etiqueta de proximidade usada
 Programa saída de comando
- 012 Bloqueio Sistema** (tentativas/min.)
 Tentativas Bloqueio Teclado (000)
 Duração Bloqueio Teclado (000)
 Tentativas Bloqueio Remoto (006)
 Duração Bloqueio Remoto (060)
- Opções do sistema**
- 013 Opções 1 do sistema**
 1 – NC Loop/EOL
 2 – DEOL/SEOL
 3 – Mostra todos os problemas sempre que armado ✓
 4 – Tamper/Falhas Não mostrar como aberto
 5 – Programar Auto-Armar em [*][6] ✓
 6 – Falhas de Saída Audíveis ✓
 7 – Registro Evento segue Oscilador ✓
 8 – Sinalização Temporal Três Incendio
- 014 Opções 2 do sistema**
 1 – Sinal Sonoro da Campanha
 2 – Auto-Armar Toque Campanha
 3 – Sinal Sonoro Campanha com Saída
- 4 – Sinal Sonoro Campanha com Entrada
 5 – Sinal Sonoro Campanha com Problema
 6 – Não Usado
 7 – Cessação do Retardamento Saída
 8 – Campanha Incêndio Continua
- 015 Opções 3 do sistema**
 1 – [F] Tecla ✓
 2 – [P] Tecla Notificação
 3 – Saída Rápida
 4 – Tecla Função/Armar Rápido ✓
 5 – Não Usado
 6 – O código máster não pode ser alterado pelo usuário
 7 – Ativa Monitor Linha Telefônica ✓
 8 – TLM Audível sempre que Armado
- 016 Opções 4 do sistema**
 1 – Exibe Problema CA ✓
 2 – A luz de problema CA fica intermitente
 3 – Teclado Vazio
 4 – Teclado Vazio Requer Código
 5 – Retroiluminação Teclado ✓
 6 – Modo Economia Energia
 7 – Exibe Omitir Sempre que Armado
 8 – Tampers Teclado Ativado
- 017 Opções 5 do sistema**
 1 – Abrir Ligar Campanha
 2 – Fechar Ligar Campanha
 3 – Obstrução RF Audível
 4 – Multi-Toque
 5 – Tarde para fechar
 6 – Tempo Poupança Luz do Dia
 7 – Campanha silenciosa durante o Retardamento de Saída Rápida
 8 – Armar/Desarmar Total em Sinal Sonoro apenas da campanha
- 018 Opções 6 do sistema**
 1 – Exceção Transmissão Teste
 2 – Reporte de Omissão Tempo Real
 3 – Não Usado
 4 – Não Usado
 5 – Alarme Campanha Teclado
 6 – Não Usado
 7 – Reinício Retardamento de Saída (CP-01 ✓)
 8 – Bips Problema Falha CA
- 019 Opções 7 do sistema**
 1 – Falha Zona Sem Fio Audível
 2 – Problemas Bloqueando
 3 – Não Usado
 4 – Botão-R
 5 – Falha Barramento Audível
 6 – Códigos Coação
 7 – Temperatura em Celsius ✓
 8 – Reinício após ativação Zona
- 020 Opções 8 do sistema**
 1 – Inserção Código Acesso durante Retardamento Entrada
 2 – Procedimento Entrada UE

- 3 – [*][8] Acesso enquanto Armado
- 4 – Reinicialização Remota
- 5 – Reinício Técnico
- 6 – Desarmar Computador durante Retardamento Entrada
- 7 – Acesso Instalador e DLS
- 8 – Problema Inibe Armar
- 021 Opções 9 do sistema**
- 1 – Exibe Prbl
- 2 – Teclado Vazio enquanto Armado
- 3 – Omitir Armar Automático
- 4 – Exibe Pronto
- 5 – Teclado PGM Vazio
- 6 – Tela Armado
- 7 – Abrir cancela Armar
- 8 – Retardamento Saida Audível para Armar Modo Interior
- 022 Opções 10 do sistema**
- 1 – Tecla Opção [F]
- 2 – Não Usado
- 3 – Não Usado
- 4 – Contador em Horas de transmissão de Teste
- 5 – Alternar Total para Interior
- 6 – Desconectar Áudio 2 Vias ✓
- 7 – Bips de Problema em Silêncio
- 8 – Computador Arma em Modo Total
- 023 Opções 11 do sistema**
- 1 – LED Pronto pisca para forçar Armar
- 2 – Não Usado
- 3 – Detecção Tamper/Falha
- 4 – Necessário Código Acesso para [*][1]
- 5 – Necessário Código Acesso para [*][2]
- 6 – Necessário Código Acesso para [*][3]
- 7 – Necessário Código Acesso para [*][4]
- 8 – [*][6] Acessibilidade
- 024 Opções 12 do sistema**
- 1 – 50 Hz CA/60 Hz CA (ARG ✓)
- 2 – Base Tempo em Cristal
- 3 – CA/CC Inibe Armar
- 4 – Bloqueio Inibe Armar
- 5 – Opção Relógio Tempo Real
- 6 – Não Usado
- 7 – Opção 7 (Detecção AC Brownout) Esta opção tem de ser ativada para instalações de incêndio comerciais com classificação UL/ULC.
- 8 – Desconectar DLS
- 025 Opções 13 do sistema**
- 1 – Discagem Europeia (ARG ✓)
- 2 – Forçar Discagem ✓
- 3 – Contador em Minutos Transmissão Teste
- 4 – Não Usado
- 5 – ID Toque
- 6 – Tom Gerado-2100 Hz
- 7 – Janela DLS 1 Hora
- 8 – Campanha Audível FTC
- 040 Autenticação Usuário**
- 01 – Código Usuário ou Etiqueta Proximidade ✓
- 02 – Código Usuário ou Etiqueta Proximidade
- 041 Dígitos Código Acesso**
- 00 – Códigos Acesso 4-Dígitos ✓
- 01 – Códigos Acesso 6-Dígitos
- 02 – Códigos Acesso 8-Dígitos
- 042 Verificação Evento**
- 01 – Contador Roubo Verificado (002)
- 02 – Contador Assalto (002)
- 03 – Seleção Verificação Roubo
- 001 – Código Polícia ✓
- 002 – Zona Cruzada
- 003 – Detecção Sequencial EU
- 151-158 Partição 1-8 Auto-Armar/Desarmar**
- 001 – Tempos de Desarmar Automático (9999)
- 24 horas
- Domingo
- Segunda-Feira
- Terça-Feira
- Quarta-Feira
- Quinta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
- 002 – Tempos de Desarmar Automático (9999)
- 24 horas
- Domingo
- Segunda-Feira
- Terça-Feira
- Quarta-Feira
- Quinta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
- 003 – Programação de Desarmar Automático Férias
- Férias 1
- Férias 2
- Férias 3
- Férias 4
- 004 – Pré-Alerta Auto-Armar (004)
- 005 – Temporizador Adiantamento Armar Automático (000)
- 006 – Temporizador Armar Sem Atividade (000)
- 007 – Temporizador Pré-Alerta Armar Sem Atividade (001)
- 200 Máscara Partição**
- 001 – Partição 1 a 8 Ativar Máscara
- 1 – Partição 1 ✓
- 2 – Partição 2
- 3 – Partição 3
- 4 – Partição 4
- 5 – Partição 5
- 6 – Partição 6
- 7 – Partição 7
- 8 – Partição 8
- 201-208 Partição 1-8 Atribuição Zona**
- 001 – Zona 1-8 ✓
- 002 – Zn 9-16 ✓
- 003 – Zn 17-24
- 004 – Zn 25-32
- 005 – Zn 33-40
- 006 – Zn 41-48
- 007 – Zn 49-56
- 008 – Zn 57-64
- 009 – Zn 65-72
- 010 – Zn 73-80
- 011 – Zn 81-88
- 012 – Zn 89-96
- 013 – Zn 97-104
- 014 – Zn 105-112
- 015 – Zn 113-120
- 016 – Zn 121-128
- 300 Caminho Comunicações**
- Painel/Receptor**
- 001 – 004 Receptor 1-4
- 01 – Linha Telefônica ✓
- 02 – Auto Rotear Com Alt
- 03 – Rec 1 Com Alt– Ethernet
- 04 – Rec 2 Com Alt– Ethernet
- 05 – Rec 3 Com Alt– Celular
- 06 – Rec 4 Com Alt– Celular
- 301 Programar Número Telefônico**
- 001 – 004 Número Telefônico 1-4 Programar (DFFF...32-dígitos)
- 304 Sequência Cancelar Chamada em Espera (DB70EF)**
- Relatório Evento**
- 307 Reportar Zona**
- 001-128 Reportar Zona para Zonas 1-128
- 01 – Alarme ✓
- 02 – Restauro Alarme ✓
- 03 – Tamper ✓
- 04 – Restauro Tamper ✓
- 05 – Falha ✓
- 06 – Restauro Falha ✓
- 308 Reportar Evento**
- 001 – Alarme Miscelânea 1
- 01 – Alarme Coacção ✓
- 02 – Abrir após Alarme ✓
- 03 – Alarme Fechamento Recente ✓
- 04 – Alarme supervisao expansor zona ✓
- 05 – Restauro alarme supervisao expansor de zona ✓
- 06 – Roubo Confirmado ✓
- 07 – Alarme Roubo Não Verificado ✓
- 08 – Cancelar alarme ✓
- 002 – Alarme Miscelânea 2
- 01 – Alarme Assalto Verificado ✓
- 011 – Alarmes Prioridade
- 01 – Tecla F-Teclado Alarme Incendio ✓
- 02 – Restaurar Teclado Incendio ✓
- 03 – Tecla M-Teclado Alarme Medico ✓
- 04 – Restaurar Teclado Medico ✓
- 05 – Teclado Alarme Panico (P) ✓
- 06 – Restaurar Teclado Panico ✓
- 07 – Alarme Entrada Auxiliar ✓
- 08 – Restaurar Alarme Entrada Aux ✓
- 021 – Alarme 1 Incêndio
- 03 – PGM 2 Alarme 2 Vias ✓
- 04 – PGM 2 Restaurar 2 Vias ✓
- 101 – Eventos Tamper
- 03- Tamper Módulo ✓
- 04 – Restaurar Tamper Módulo ✓
- 05 – Teclado Bloqueado ✓
- 07 – Bloqueio Remoto ✓
- 201 – Eventos 1 Abrir/Fechar
- 01 – Fechar Usuário ✓
- 02 – Abrir Usuário ✓
- 03 – Uso Futuro
- 04 – Uso Futuro
- 05 – Fechar Especial ✓
- 06 – Abrir Especial ✓
- 07 – Abrir Computador ✓
- 08 – Fechamento Computador ✓
- 202 – Eventos 2 Abrir/Fechar
- 01 – Fechamento Automático ✓
- 02 – Deasarmar Automático ✓
- 03 – Cancelamento/Adiamento Armar Automático ✓
- 211 – Abrir/Fechar Eventos Miscelâneos
- 01 – Tarde para fechar ✓
- 02 – Tarde para Abrir ✓
- 05 – Falha ao Sair ✓
- 221 – Eventos Omissão
- 01 – Omitir Zona Automática
- 02 – Não Omitir Zona Automática
- 03 – Fechar Parcial ✓
- 301 – Eventos Painel 1
- 01 – Problema Falha Painel CA ✓
- 02 – Restauro Falha Painel CA ✓
- 03 – Bateria fraca painel ✓
- 04 – Restauro Bateria Fraca Painel ✓
- 05 – Bateria Ausente Painel ✓
- 06 – Restauro Problema Bateria Ausente Painel ✓
- 302 – Eventos Painel 2
- 01 – Problema de Circuito da Campanha ✓
- 02 – Restauro do Circuito da Campanha ✓
- 03 – Problema de Linha Telefônica ✓
- 04 – Restauro Problema Linha Telefônica ✓

- 05 – Problema Auxiliar ✓
 06 – Restauro Problema Auxiliar ✓
- 305 – Eventos Painel 5
 03 – PGM 2 Problema 2 Vias ✓
 04 – PGM 2 Restaurar 2 Vias ✓
- 311 – Eventos Manutenção 1
 01 – Problema Obstrução RF ✓
 02 – Restauro Problema Obstrução RF ✓
 03 – Avaria Incendio ✓
 04 – Restauro Avaria Incendio ✓
 05 – Ativ a frio ✓
 06 – Delinquencia ✓
 07 – Problema Auto Teste ✓
 08 – Restauro Problema Auto Teste ✓
- 312 – Eventos Manutenção 2
 01 – Programação Terminal In ✓
 02 – Programação Terminal Out ✓
 03 – DLS Terminal IN ✓
 04 – DLS Terminal OUT ✓
 05 – Terminal IN SA ✓
 06 – Terminal OUT SA ✓
 07 – Buffer Evento 75% cheio ✓
- 313 – Eventos Manutenção 3
 01 – Início atualização firmware ✓
 02 – Firmware atualiz com sucesso ✓
 03 – Falha Atualizar Firmware ✓
- 314 – Eventos Manutenção 4
 01 – Problema Gás ✓
 02 – Problema/Restauro Gas ✓
 03 – Problema Calor ✓
 04 – Restauro Problema Calor ✓
 05 – Problema Frio ✓
 06 – Restauro Problema Frio ✓
 07 – Sonda Desconectada ✓
 08 – Restauro Sonda Desconectada ✓
- 321 – Eventos Receptor
 02 – Receptor 1 Restauro FTC ✓
 04 – Receptor 2 Restauro FTC ✓
 06 – Receptor 3 Restauro FTC ✓
 08 – Receptor 4 Restauro FTC ✓
- 331 – Eventos Módulo 1
 01 – Problema Módulo CA ✓
 02 – Restauro Problema Módulo CA ✓
 03 – Problema Módulo Bateria ✓
- 04 – Restauro Problema Módulo Bateria ✓
 05 – Bateria Ausente Módulo ✓
 06 – Restauro Bateria Ausente Módulo ✓
- 332 – Eventos Módulo 2
 01 – Baixa Tensão Módulo ✓
 02 – Restauro Voltagem Fraca Módulo ✓
 03 – Supervisao Módulo ✓
 04 – Restauro Supervisao Módulo ✓
 05 – Problema Módulo Aux ✓
 06 – Restauro Problema Módulo Aux ✓
- 335 – Eventos Módulo 5
 01 – Falha Saída 1 ✓
 02 – Restauro Falha Saída 1 ✓
- 351 – Comunicador 1 Alternativo
 354 – Comunicador 4 Alternativo
 01 – Receptor 1 Com. Alt. ✓
 02 – Restauro Receptor 1 Com. Alt. ✓
 03 – Receptor 2 Com. Alt. ✓
- 352 – Comunicador 2 Alternativo
 05 – Receptor 3 Com. Alt. ✓
 06 – Restauro Receptor 3 Com. Alt. ✓
 07 – Receptor 4 Com. Alt. ✓
 08 – Restauro Receptor 4 Com. Alt. ✓
- 354 – Comunicador 4 Alternativo
 01 – Falha Supervisão Receptor 1 Com. Alt. ✓
 02 – Restauro Falha Supervisão Receptor 1 Com. Alt. ✓
 03 – Falha Supervisão Receptor 2 Com. Alt. ✓
 04 – Restauro Falha Supervisão Receptor 2 Com. Alt. ✓
 05 – Falha Supervisão Receptor 3 Com. Alt. ✓
 06 – Restauro Falha Supervisão Receptor 3 Com. Alt. ✓
 07 – Falha Supervisão Receptor 4 Com. Alt. ✓
 08 – Restauro Falha Supervisão Receptor 4 Com. Alt. ✓
- 355 – Comunicador 5 Alternativo
 01 – Falha CA Dispositivo ✓
 02 – Restauro CA Dispositivo ✓
 03 – Bateria Fraca Dispositivo ✓
 04 – Restauro Bateria Fraca Dispositivo ✓
 05 – Falhas no dispositivo ✓
 06 – Restaurar Falha Dispositivo ✓
- 401 – Eventos Teste Sistema
 01 – Início Teste Evacuação ✓
 361 – Eventos Dispositivo Sem Fio
 01 – Falha CA Dispositivo ✓
 02 – Restauro CA Dispositivo ✓
 03 – Bateria Fraca Dispositivo ✓
 04 – Restauro Bateria Fraca Dispositivo ✓
 05 – Falhas no dispositivo ✓
 06 – Restaurar Falha Dispositivo ✓
- 401 – Eventos Teste Sistema
 01 – Início Teste Evacuação ✓
 02 – Fim Teste Evacuação ✓
 03 – Transmissão Teste Periódico ✓
 04 – Transmissão Teste Periódico com Problema ✓
 05 – Teste Sistema ✓
- Comunicações**
- 309 Direção Chamada Sistema**
 001 – Eventos Manutenção
 1 – Receptor 1 ✓
 2 – Receptor 2
 3 – Receptor 3
 4 – Receptor 4
 002 – Eventos Transmissão Teste
 1 – Receptor 1 ✓
 2 – Receptor 2
 3 – Receptor 3
 4 – Receptor 4
- 310 Código Conta**
 000 – Código Conta Sistema (FFFF)
 001-008 – Partição 1-8 Código Conta (FFFF)
- 311-318 Partição 1-8 Direção Chamada**
 001 – Partição Alarme Roubo/Restauro Direção Chamada
 1 – Receptor 1 ✓
 2 – Receptor 2
 3 – Receptor 3
 4 – Receptor 4
 002 – Partição Tamper/Restauro Direção Chamada
 1 – Receptor 1 ✓
 2 – Receptor 2
 3 – Receptor 3
 4 – Receptor 4
 003 – Partição Abrir/Fechar Direção Chamada
 1 – Receptor 1 ✓
 2 – Receptor 2
 3 – Receptor 3
 4 – Receptor 4
- 350 Formatos Comunicador (04 - SIA)**
 001 – Formato Comunicador - Receptor 1
 002 – Formato Comunicador - Receptor 2
- 003 – Formato Comunicador - Receptor 3
 004 – Formato Comunicador - Receptor 4
- 377 Variáveis Comunicação**
 001 – Tentativas Fechar Oscilador – Alarmes e Restauro (003) (CP-01 002 seg.)
 – Bloqueios e Restauro (003) – Manutenção e Restauro (003)
 002 – Retardamentos Comunicação – Retardamento de zona (000 seg.) (CP-01 030 seg.)
 – Retardamento Comunicação Falha CA (030 min/h)
 014 – Espera Pós-Marcação para Handshake (040 seg.)
 – Retardamento Transmissão Bateria Fraca Zona WLS (007 dias)
 – Retardamento Transmissão Delinquencia (030 horas/dias)
 – Janela de cancelamento de Comunicações (000 min.) (CP-01 005 seg.)
 003 – Ciclo de Transmissão de Teste Periódico (030 horas/dias)
 004 – Hora do Dia de Transmissão do Teste de Periódico (9999)
 011 – Tentativas Máximas Marcação (005)
 012 – Retardamento PSTN (003 seg.)
 013 – Tentativas Forçar Entre Retardamento (020 seg.)
 014 – Espera Pós-Marcação para Handshake (040 seg.)
 015 – T-Link Aguardar para Ack (060 seg.)
 016 – Temporizador Verificação Falha IP/Celular (010 seg.)
- 380 Opção Comunicador 1**
 1 – Comunicações Ativadas ✓
 2 – Restauro em Tempo Limite Campanha
 3 – Discagem Pulso
 4 – Marcação por Impulso depois da 5ª Tentativa
 5 – Comunicações Paralelas
 6 – Discagem Alternativa ✓
 7 – Tentativas Reduzidas Discagem
 8 – Atividade Delinquencia
- 381 Opção Comunicador 2**
 1 – Teclado Retorno de Chamada
 2 – Toque de Retorno de Chamada
 4 – Confirmação Fecho
 8 – Prioridade Comunicações
- 382 Opção Comunicador 3**
 2 – Comunicação Teste Evacuação
 4 – Cancelar Chamada em Espera
 5 – Ativa Comunicador Alternativo
 6 – Falha CA TX em Horas
 8 – Limite Tamper
- 383 Opção Comunicador 4**

- 1 – Código Conta Numero Telefone
- 2 – Código Conta 6 dígitos
- 5 – Comunicar Eventos FTC

384 Opções de Reserva Comunicador

- 2 – Opções Reserva - Receptor 2 ✓
- 3 – Opções Reserva - Receptor 3
- 4 – Opções Reserva - Receptor 4

385 Módulo Áudio Máscara**Falar/Ouvir**

- 1 – Falar/Ouvir no Número Telefone 1
- 2 – Falar/Ouvir no Número Telefone 2
- 3 – Falar/Ouvir no Número Telefone 3
- 4 – Falar/Ouvir no Número Telefone 4

Programar DLS**401 Opções DLS/SA**

- 1 – Chamada Dupla
- 2 – Usuário Ativa DLS ✓
- 3 – Retorno Chamada DLS
- 4 – IP de Chamada Usuário
- 6 – Painel Chamada e Transferência Baud
- HS2128 Modelos (2128000000)

402 Programar Número Telefone DLS (31-dígitos decimais)**403 Código Acesso DLS (padrão é baseado no modelo)**

- HS2128 Modelos (212800)
- HS2064 Modelos (206400)
- HS2032 Modelos (203200)
- HS2016 Modelos (201600)

404 ID Painel DLS/SA (padrão é baseado no modelo)

- HS2128 Modelos (2128000000)
- HS2064 Modelos (2064000000)
- HS2032 Modelos (2032000000)
- HS2016 Modelos (2016000000)

405 Temporizador Chamada Dupla**PSTN (060 seg.)****406 Número de Toques para Responder (000)****407 Código de acesso SA (FFFFF)****410 Opções DLS Automático**

- 001 – Opções Alternar DLS Automático
 - 1 – DLS Periódico
 - 3 – DLS no Buffer Evento 75% Cheio
 - 8 – Modificação Programação DLS on
- 002 – Dias DLS Periodico (000 dias)
- 003 – Tempo DLS Periodico (0000)
- 007 – Retardamento Janela Chamada
 - Início Retardamento Janela Chamada (0000)
 - Fim Retardamento Janela Chamada (0000)

560 Inserções Virtuais (000)

- 001 - 032 – Inserções Virtuais 1-32

Programar Agendamento**601-604 Agenda Programação 1-4**

- 101 – Intervalo 1 Tempo de Início (0000)
- 102 – Intervalo 1 Tempo de Fim (0000)
- 103 – Intervalo 1 Atribuição Dias
 - 01 – Domingo
 - 02 – Segunda-feira
 - 03 – Terça-feira
 - 04 – Quarta-feira
 - 05 – Quinta-feira
 - 06 – Sexta-feira
 - 07 – Sábado
- 104 – Intervalo 1 Atribuição Férias
 - 09 – Férias 1
 - 10 – Férias 2
 - 11 – Férias 3
 - 12 – Férias 4

- 201 – Intervalo 2 Tempo de Início (0000)

- 202 – Intervalo 2 Tempo de Fim (0000)

- 203 – Intervalo 2 Atribuição Dias

- 01 – Domingo
- 02 – Segunda-feira
- 03 – Terça-feira
- 04 – Quarta-feira
- 05 – Quinta-feira
- 06 – Sexta-feira
- 07 – Sábado

- 204 – Intervalo 2 Atribuição Férias

- 09 – Férias 1
- 10 – Férias 2
- 11 – Férias 3
- 12 – Férias 4

- 301 – Intervalo 3 Tempo de Início (0000)

- 302 – Intervalo 3 Tempo de Fim (0000)

- 303 – Intervalo 3 Atribuição Dias

- 01 – Domingo
- 02 – Segunda-feira
- 03 – Terça-feira
- 04 – Quarta-feira
- 05 – Quinta-feira
- 06 – Sexta-feira
- 07 – Sábado

- 304 – Intervalo 3 Atribuição Férias

- 09 – Férias 1
- 10 – Férias 2
- 11 – Férias 3
- 12 – Férias 4 201 – Intervalo 2 Hora Início (0000)

- 402 – Intervalo 4 Tempo de Fim (0000)

- 403 – Intervalo 4 Atribuição Dias

- 01 – Domingo
- 02 – Segunda-feira
- 03 – Terça-feira
- 04 – Quarta-feira
- 05 – Quinta-feira
- 06 – Sexta-feira
- 07 – Sábado

- 404 – Intervalo 4 Atribuição Férias

- 09 – Férias 1
- 10 – Férias 2

- 11 – Férias 3

- 12 – Férias 4

711-714 Grupo Férias 1-4

- 001 – 099 Grupo Férias 1-4 Data 1-99 (000000, MMDDAA)

Programar Estação Áudio**802 Atribuição Estação Áudio**

- 001 – 128 – Atribuição Estação 1 - 128 (00)

- 600 – Opção 1 Acionador Áudio 2 Vias

- 01 – Tamper
- 03 – [A] Tecla Alarme ✓
- 04 – [P] Tecla Alarme ✓
- 05 – Alarme Coação ✓
- 06 – Abrir após Alarme ✓
- 07 – Uso Futuro
- 08 – Alarme Supervisão Zona

- 603 – Opção 1 Controle Áudio 2

Vias

- 01 – Uso Futuro
- 02 – Ouvir todas as zonas/Ouvir as zonas em alarme ✓
- 03 – Uso Futuro
- 04 – Sirene Ativa Durante Áudio 2 Vias
- 05 – Detecção Auto Desligamento
- 06 – Chamada Usuário
- 07 – Uso Futuro
- 08 – Áudio 2 Vias Iniciado por CS ✓

- 605 – Opções Gravação

- 01 – Captura Áudio Ativada ✓

- 02 – Excluir em FTC

- 606 – Opção 1 Controle Gravação Estação Áudio

- 01 – Gravação Estação 1 Áudio ✓
- 02 – Gravação Estação 2 Áudio ✓
- 03 – Gravação Estação 3 Áudio ✓
- 04 – Gravação Estação 4 Áudio ✓

- 610 – Duração Janela Recuperação Chamada de Retorno (05)

- 611 – Código de Reconhecimento Chamada de Retorno (9999)

- 612 – Omitir Gravador Chamadas (00)

- 613 – Temporizador Chamada Dupla (030)

- 614 – Número de Toques para Responder (00)

- 615 – Duração Áudio (90 seg.)

- 616 – Tempo Gravação (105 seg.)

- 617 – Apagar Tempo (15 min.)

- 606 – Opção 1 Tamper Estação Áudio

- 01 – Tamper Estação Áudio 1
- 02 – Tamper Estação Áudio 2
- 03 – Tamper Estação Áudio 3
- 04 – Tamper Estação Áudio 4

Programar Sem Fio**804 Programação Sem Fio**

- 000 – Registro Dispositivo WLS
- Zonas (decimal 3 dígitos)
- Tipo Zona (decimal 2 dígitos)
- Atribuição de Partição
- Etiqueta Zona (apenas LCD)
- Teclas WLS
- Atribuição de Partição
- Atribuição Usuário
- Sirenes
- Atribuição de Partição
- Etiqueta Sirene (apenas LCD)
- Teclados
- Atribuição Teclado
- Etiqueta Teclado (apenas LCD)
- Repetidores
- Etiqueta Repetidor (apenas LCD)
- 001 - 128 – Configurar Zonas Sem Fio

Consulte as instruções de instalação fornecidas com o HSM2Host para mais opções de programação sem fio.

850 Intensidade Sinal Celular**851 Programação Comunicador Alternativo**

Consulte as instruções de instalação fornecidas com o comunicador alternativo para detalhes.

Programar Teclado**860 Número da entrada do teclado****861-876 Programação do teclado**

- 000 – Máscara Partição Teclado
- 00 – Teclado Global
- 01 – Partição 1 ✓
- 02 – Partição 2
- 03 – Partição 3
- 04 – Partição 4
- 05 – Partição 5
- 06 – Partição 6
- 07 – Partição 7
- 08 – Partição 8
- 001 – Tecla Função 1 (03)
- 002 – Tecla Função 2 (04)
- 003 – Tecla Função 3 (06)
- 004 – Tecla Função 4 (22)
- 005 – Tecla Função 5 (16)
- 00 – Tecla Zero
- 02 – Armar Modo Interior Instantâneo
- 03 – Armar Modo Interior
- 04 – Armar Total
- 05 – Armar Não Entrada
- 06 – Campainha Ligada/Desligada
- 07 – Teste Sistema
- 09 – Armar Modo Noite
- 12 – Armar Modo Interior Global
- 13 – Armar Total Global
- 14 – Desarmar Global
- 16 – Saída Rápida
- 17 – Armar Modo Interior
- 21-24 – Saída Comando 1-4

✓ = Predefinição

- 29 – Omitir chamada de grupo
- 31 – Ativar PGM Local
- 32 – Modo omissão
- 33 – Omitir chamada
- 34 – Programação Usuário
- 35 – Funções do Usuário
- 37 – Programação Hora/Data
- 39 – Tela Problema
- 40 – Memória Alarme
- 61-68 – Selecionar Partição 1-8

011 – Teclado E/S (000)**012 – Temporizador Saída PGM****Local**

- Tempo Impulso (00 minutos)
- Tempo Impulso (05 seg.)

021 – Opção 1 Teclado

- 1 – [F] Tecla Ativada ✓
- 2 – [M] Tecla Ativada ✓
- 3 – [P] Tecla Ativada ✓
- 4 – Exibir Código ou X ✓

022 – Opção 2 Teclado

- 1 – Exibir Relógio Local ✓
- 2 – Exibir Relógio Local 24 Horas
- 3 – Rolar Alarme Automático ✓
- 5 – Opção LED de Energia ✓
- 6 – LED de Energia CA Presente ✓
- 7 – Alarmes Exibidos se Armado ✓
- 8 – Rolagem Automática Zonas Abertas ✓

023 – Opção 3 Teclado

- 1 – Armado LED Poupança Energia*
- 2 – Teclado Mostra Modo Armar ✓*
- 3 – 5ª Terminal é Saída/Zona PGM
- 4 – Etiqueta Prox Armar/Desarmar
- 7 – Exibição Local de Temp.
- 8 – Aviso Temperatura Baixa

030 – Mensagem LCD (16 x 2 hex)**031 – Duração da mensagem LCD baixada (000)****041 – Entrada Zona Temperatura Interior (000)****042 – Entrada Zona Temperatura Exterior (000)****101-228 – Som Campanha Porta-Zona 1-128**

- 00 – Desativado
- 01 – 6 bips ✓
- 02 – Som “Bing-Bong”
- 03 – Som “Ding-Dong”
- 04 – Toque Alarme
- 05 – Nome da zona

899 Programação Padrão

- Código Padrão 5-Dígitos (5-dígitos decimais)
- Número Telefone Central Comando (32-dígitos decimais)
- Código Conta Central Comando (4/6-dígitos decimais)

- Código Conta Partição (4-dígitos decimais)
- Código Acesso DLS (6-dígitos decimais)
- Partição Retardamento Entrada (000-255 seg.)
- Partição Retardamento Saída (000-255 seg.)
- Código Instalador

Informação Sistema e Testar**900 Informação Sistema**

- 000 – Versão Painel Controle
- 001-016 – Teclado 1-16 Versão Info
- 101-116 – 8-HSM2108 1-16 Versão Info
- 201-216 – HSM2208 Versão Informação
- 460 – Comunicador Alternativo
- 461 – HSM2HOST Versão Info
- 481 – HSM2955 Versão Info
- 501 – 504 HSM2300 1-4 Versão Info
- 521 – 524 HSM2204 1-4 Versão Info

901 Teste Evacuação do Instalador**Programar Módulo****902 Adicionar/remover Módulos**

- 000 – Registro Automático Todos os Módulos
- 001 – Registrar Módulos
- 002 – Atribuição Ranhura
- 003 – Editar Atribuição Ranhura Módulo
- 101 – Excluir Teclados
- 102 – Excluir HSM2108
- 103 – Excluir HSM2208
- 106 – Excluir HSM2HOST
- 108 – Excluir HSM2955
- 109 – Excluir HSM2300
- 110 – Excluir HSM2204

903 Confirmar Módulos

- 000 – Visualizar Todos os Módulos
- 101 – Teclados
- 102 – HSM2108
- 103 – HSM2208
- 106 – HSM2HOST
- 108 – Confirmar HSM2955
- 109 – HSM2300
- 110 – HSM2204

904 Teste Colocação Sem Fio

- 001-128 – Teste Colocação Zonas 1-128
- 521-528 – Teste Colocação Repetidores 1-28
- 551-566 – Teste Colocação Sirenes 1-16
- 601-632 – Teste Colocação Teclas Sem Fio 1-32
- 701-716 – Teste Colocação Teclados Sem Fio 1-16

912 Teste Absorção

- 000 – Teste Absorção Zona Baixada Predefinição: 014
- 001-128 – Teste Absorção Zona - Zona 1-128

Definições Bateria**982 Definições Bateria**

- 000 – Definições da Bateria de Painel
- 01 – Corrente Carga Elevada Painel
- 010 – Definições Bateria HSM2204
- 01 – Corrente Carga Elevada HSM2204 1
- 02 – Corrente Carga Elevada HSM2204 2
- 03 – Corrente Carga Elevada HSM2204 3
- 04 – Corrente Carga Elevada HSM2204 4
- 020 – Definições Bateria HSM2300
- 01 – HSM2300 1 Carga
- 02 – HSM2300 2 Carga
- 03 – HSM2300 3 Carga
- 04 – HSM2300 4 Carga

Padronizando**989 Código Máster Predefinido****990 Ativar/Desativar Bloqueio****Instalador****991 Teclados Predefinidos**

- 901-916 – Teclado Predefinido 1-16
- 999 – Predefinir todos os Teclados

993 Predefinir Com Alt**996 Predefinir HSM2HOST****998 Padrão HSM2955****999 Predefinir Sistema**

* Apenas teclados sem fio

Gravar Zona

Zona	Etiqueta	Localização	Tipo	Atributo	Zona	Etiqueta	Localização	Tipo	Atributo
001					002				
003					004				
005					006				
007					008				
009					010				
011					012				
013					014				
015					016				
017					018				
019					020				
021					022				
023					024				
025					026				
027					028				
029					030				
031					032				
033					034				
035					036				
037					038				
039					040				
041					042				
043					044				
045					046				
047					048				
049					050				
051					052				
053					054				
055					056				
057					058				
059					060				
061					062				
063					064				
065					066				
067					068				
069					070				
071					072				
073					074				
075					076				
077					078				
079					080				
081					082				
083					084				
085					086				
087					088				
089					090				
091					092				
093					094				
095					096				
097					098				

Zona	Etiqueta	Localização	Tipo	Atributo	Zona	Etiqueta	Localização	Tipo	Atributo
099					100				
101					102				
103					104				
105					106				
107					108				
109					110				
111					112				
113					114				
115					116				
117					118				
119					120				
121					122				
123					124				
125					126				
127					128				

Registro do Módulo

Tipo Módulo	Entrada	Número de série	Tipo Módulo	Entrada	Número de série

Gravar Dispositivo Sem Fio

Tipo de Dispositivo	Zona	Número de série	Tipo de Dispositivo	Zona	Número de série

Códigos de acesso definidos pelo Instalador

001 – Código do Instalador:	
002 – Código Máster:	
003 – Código Manutenção:	

Código Conta Sistema

--

Localizar Detectores e Plano de Saída de Emergência

A seguinte informação serve apenas como orientativo geral e é recomendada a consulta das normas e regulamentos locais de incêndio quando está localizando e instalando alarmes de fumaça e CO.

Detectores de Fumaça

Os estudos indicam que todos os incêndios hostis em residências produzem fumaça numa maior ou menor quantidade. As experimentações com incêndios normais em residências indicam que a quantidade de fumaça detetável precede na maioria dos casos os níveis detetáveis de calor. Por esses motivos, os alarmes de fumaça devem ser instalados no exterior de cada dormitório e em cada piso da residência.

A seguinte informação serve apenas como orientativo geral e é recomendada a consulta das normas e regulamentos locais de incêndio quando está localizando e instalando alarmes de fumaça.

É recomendado que sejam instalados alarmes de fumaça suplementares além dos necessários para a proteção mínima. As áreas suplementares que devem ser protegidas incluem: cave, quartos, especialmente onde dormem fumadores; salas de refeição; salas da caldeira e de arrumação; e quaisquer corredores não protegidos pelos aparelhos necessários. Em tetos direitos, como orientação os detectores podem estar espaçados 30 pés (9,1 m). Pode ser necessário outro espaçamento dependendo da altura do teto, da movimentação de ar, da presença de vigas, tetos não isolados, etc. Consulte o Código Nacional de Alarme de Incêndio NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 ou outras normas nacionais apropriadas com respeito a recomendações para a instalação.

- Não instale os detectores de fumaça em tetos inclinados ou pontiagudos; o espaço de ar morto nestes locais pode impedir o aparelho detecte a fumaça.
- Evite áreas com fluxo de ar irregular, como junto de portas, ventiladores ou janelas. O movimento rápido do ar em redor do detector pode impedir o fumo entre no aparelho.
- Não instale os detectores em área com muita umidade.
- Não instale os detectores em áreas onde a temperatura sobe acima dos 38°C (100°F) ou cai abaixo dos 5°C (41°F).
- Os detectores de fumaça devem sempre ser instalados nos EUA em conformidade com o capítulo 11 do NFPA 72, o Código Nacional de Alarme de Incêndio: 11.5.1.1.

Sempre que exigido pelas leis aplicáveis, os códigos ou normas para um tipo específico de ocupação, devem ser instaladas estações múltiplas ou individuais aprovadas, como se indica:

1. Em todos os quartos de dormir e quartos de hóspedes.
2. No exterior de cada área de dormir de cada unidade residencial separada, a 6,4 m (21 pés) de qualquer porta do quarto de dormir, com a distância medida ao longo de um ponto de passagem.
3. Em cada piso da unidade residencial, incluindo porões.
4. Em cada piso de um estabelecimento de alojamento e atendimento (pequena instalação), incluindo porões e excluindo espaços baixos e sótãos inacabados.
5. Na(s) sala(s) de estar de uma suíte de hóspedes.
6. Na(s) sala(s) de estar de um estabelecimento de alojamento e atendimento (pequena instalação).




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 3a




Figura 4

Plano de saída de emergência

Com frequência há muito pouco tempo entre a detecção de um incêndio e o momento em que se torna mortal. É muito importante que seja desenvolvido e ensaiado um plano de saída de emergência familiar.

1. Cada membro da família deve participar no plano de saída de emergência.
2. Estude os possíveis percursos de saída de emergência de cada lugar na casa. Como muitos incêndios ocorrem à noite, deve ser dada especial atenção às saídas de emergência nos quartos de dormir.
3. É essencial que a saída de emergência de um quarto seja possível sem abrir a porta interior.

Considere o seguinte quando estiver fazendo seus planos de saída de emergência:

- Certifique que as portas de ligação e as janelas se abrem com facilidade. Certifique que não são pintadas fechadas e que os mecanismos de fecho funcionam sem problema.
- Se abrir ou usar a saída é muito difícil para as crianças, os idosos ou deficientes, devem ser desenvolvidos os planos para seu salvamento. Isso inclui certificar que quem estiver realizando o salvamento pode ouvir de imediato o sinal de aviso de incêndio.
- Se a saída é acima do nível do solo, deve ser providenciada uma escada de incêndio ou corda, bem como o treinamento no seu uso.
- As saídas ao nível do solo devem estar sempre livres. Certifique que remove a neve das portas exteriores no inverno e que a mobília ou equipamento de uso externo não bloqueia as saídas.
- Cada pessoa deve conhecer o ponto de encontro predeterminado onde cada um pode ser encontrado (por ex. do outro lado da rua ou na casa dos vizinhos). Uma vez que toda a gente está fora de casa, chame o corpo de bombeiros.
- Um bom plano permite uma saída de emergência rápida. Não investigue nem tente combater o incêndio, e não reúna seus pertences, pois isso pode ser uma perda de tempo valioso. Quando no exterior, não retorne para dentro da residência. Aguarde pelo corpo de bombeiros.
- Escreva o plano de saída de emergência e repita o mesmo com frequência de maneira que se surgir uma emergência, cada pessoa saiba o que deve fazer. Revise o plano sempre que as condições mudarem, como por exemplo, o número de pessoas na residência, ou se houverem alterações na construção do edifício.
- Certifique que o sistema de aviso de incêndio está operacional realizando testes semanais. Se não tem a certeza sobre o funcionamento do sistema, contate seu instalador.
- Recomendamos que contate seu corpo de bombeiros local e solicite mais informação sobre segurança de incêndio e planejamento de saída de emergência. Se disponível, solicite a seu agente de prevenção de incêndio local para realizar uma inspeção de segurança de incêndio na casa.

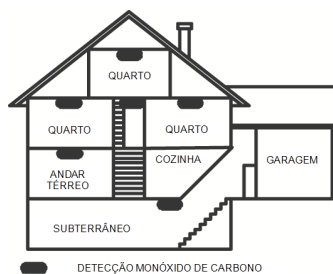


Figura 5

Deteção monóxido de carbono

O monóxido de carbono é incolor, inodoro, sem sabor e muito tóxico, também existe livremente no ar. Os detectores de CO podem medir a

concentração e emitem um alarme sonoro elevado antes de ser atingido um nível potencialmente prejudicial. O corpo humano é muito vulnerável aos efeitos do gás CO durante as horas de sono; assim, os detectores de CO devem estar localizados em ou o mais junto possível das zonas de dormir da residência. Para proteção máxima, um alarme de CO deve estar localizado primeiramente no exterior das áreas de dormir ou em cada piso de sua residência. A figura 5 indica as localizações sugeridas na residência.

Não coloque o alarme CO nas seguintes áreas:

- Sempre que a temperatura for inferior a -10 °C ou superior a 40 °C
- Junto de vapores de diluente de tinta
- A 5 pés (1,5 m) de aparelhos com chama viva como fornos, fogões e lareiras
- Em correntes de gás de escape para motores a gás, dutos, tubagens ou chaminés
- Muito próximo de um escape automóvel - este danificará o detector

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE INSTALAÇÃO DO DETECTOR CO PARA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Instalações UL/ULC

O produto (HS218/HS2064/HS2032/HS2016) foi testado e considerado conforme com as seguintes normas:

- UL1610 Estação Comando Roubo-Unidades Alarme
- UL365 Delegacia de Polícia Conectada às Unidades e Sistemas de Alarme Roubo
- UL1023 Roubo Doméstico-Unidades Sistema Alarme
- UL985 Unidades de Sistema de Notificação de Incêndio Doméstico
- UL1635 Unidades Sistema Comunicador Alarme Digital
- UL1637 Equipamento de Sinalização Casa de Saúde
- ULC-S304-06 Centro Receptor Sinal & Unidades de Controle de Alarme Roubo Empresarial
- ULC-S559-04 Equipamento para Centros e Sistemas de Recepção Sinal Incêndio
- ULC-S545-02 Unidades Controle Sistema Notificação Incêndio Residencial
- ORD-C1023-1974 Roubo Doméstico – Unidades Sistema Alarme

Este produto foi testado e considerado conforme a ANSI/SIA CP-01-2010 Norma Painel Controle – Funções para Redução Falso Alarme.

Este produto é classificado UL/ULC nas seguintes categorias:

- AMCX/AMCXC Unidades Alarme Estações Comando
- APAW Delegacia Polícia conectada a Unidades Alarme
- DAYRC Unidades Sistema Alarme Incêndio Estação Comando
- UTOU/UTOUC Unidades de Controle e Acessórios, Tipo Sistema Doméstico
- NBSX/NBSXC Unidades de Sistema de Alarme de Roubo Doméstico
- AMTB Painéis Controle, Redução de Alarme Falso SIA

O produto está etiquetado com as marcas de listagem UL e ULC com a declaração de conformidade SIA CP-01 (Também classificado conforme a Norma SAI-CP-01) como comprovativo de conformidade com as normas acima mencionadas. Para mais informação sobre as listagens do produto, consulte também, por favor, os guias de listagem oficial publicados no sítio web UL (www.ul.com) na Seção Direções Online.

UL/ULC Instalações de Roubo e Incêndio Residencial:

Para as instalações ULC consulte a Norma para a Instalação de sistemas de Notificação de Incêndio Residencial, CAN/ULC-S540.

- Todas as zonas tipo-roubo devem ser configuradas com configuração SEOL ou DEOL. Usar modelo EOLR-2
- (consulte seção [002], bit 10 ou 11 deve estar LIGAR)
- Use ao menos um Detector de Fumaça PG9926/PG9916 para Instalações Incêndio (seção [001], zona incêndio deve ser programada como tipo 025)
- O retardamento entrada não deve exceder 45 segundos (veja seção [005])
- O retardamento de saída não deve exceder 60 segundos (consulte seção [005])
- O tempo limite mínimo de Campanha é 4 minutos (consulte seção [005])

Nota: Para Instalações Incêndio Residencial ULC o tempo limite mínimo Campanha é 5 minutos Para Instalações Casa Saúde UL o tempo limite mínimo Campanha é 5 minutos. Para Instalações Roubo Comercial UL o tempo limite mínimo Campanha é 15 minutos.

- Sinal Incêndio Temporal Três deve ser ativado (seção [013], opç. 8 LIGAR)
- Deve ser ativado o Armar/Desarmar Toque Campanha quando está usando tecla sem fio PG4939/PG4929/PG4949 (seção [014], opção 1 deve estar LIGAR)
- Será necessário um código para omitir (seção [023], opção 4 deve estar LIGAR)

- Devem ser ativados os bips de problema (seção [022], opção 7 deve estar LIGAR)
- Deve ser ativado um LED com indicação problema AC (Programação Teclado, seção [022], opções 5 e 6 devem estar LIGAR)
- O comunicador DACT deve estar ativado para Monitoramento Estação Supervisão (seção [380], opção 1 deve estar LIGAR)

Nota: O comunicador DACT para este produto tem segurança online.

- Monitoramento Linha Telefônica (TLM) deve ser ativada (seção [015], opção 7 deve estar LIGAR)

Nota: Este produto deve ser programado para realizar 5 (mín.) a 10 (máx.) tentativas de comunicação de um evento para a estação de supervisão. Se sem êxito, é gerado um problema de Falha para Comunicar (FTC).

- O ciclo de transmissão de teste deve ser definido para transmissão mensal (veja seção [351])

Nota: Este produto deve ser programado para realizar 5 (mín.) a 10 (máx.) tentativas de comunicação de um evento para a estação de supervisão. Se sem êxito, é gerado um problema de Falha para Comunicar (FTC).

- A janela Supervisão Sem Fio deve ser definida para 4 horas para Instalações Incêndio (Programar Sem Fio, seção [804]>[802] deve ser programado com o valor 16)
- A janela Supervisão Sem Fio deve ser definida para 4 horas para apenas Instalações Roubo (Programar Sem Fio, seção [804]>[802] deve ser programado com o valor 96)
- A detecção de Obstrução RF deve ser ativada (consulte Programação Sem Fio (seção [804][801], opção 00 deve estar DESLIGAR)
- A janela Supervisão Sem Fio deve ser definida para 4 horas para apenas Instalações Roubo (Programar Sem Fio, seção [804]>[802] deve ser programado com o valor 96)

A Estação de Comando UL e Polícia conectam com Serviço de Segurança Linha Criptografada ou Normal

- A instalação tem de usar os Modelos TL2803G(R) IP/Interface 3G, 3G2080(R) Interface 3G ou TL280(R) Interface IP que comunica com Rede Dados Celular ou uma rede Ethernet 10/100BaseT para o receptor compatível Sur-Gard System I/II/III/IV
- O tempo de pesquisa deve ser 200 segundos e o tempo de detecção de violação deve ser 6 min.
- Para aplicações de linha criptografada de segurança, os Modelos TL2803G(R) Interface IP/3G, 3G2080(R) Interface 3G ou TL280(R) Interface IP devem possuir o Código de Criptografia ativado (algoritmo de criptografia AES 128 bits é validado sob o Certificado NIST N°2645).
- A janela Supervisão Sem Fio deve ser ativada (consulte Programação Sem Fio seções [804]<[802])

Comercial Local UL, Estação de comando e Polícia não conectam com Serviço Linha de Segurança

- A janela Supervisão Sem Fio deve ser ativada (consulte Programação Sem Fio seções [804]<[802])
- O tempo limite da campanha deve ser programado para mínimo 15 minutos
- Deve ser utilizado ao menos um sistema de teclado remoto com tamper
- Deve ser ativado o DACT integral e deve ser programado para providenciar transmissão de bateria fraca
- Deve ser utilizado ao menos um sistema de teclado remoto com tamper
- O tempo de retardamento máximo de entrada não pode exceder 45s em resultado de um teste de ataque. O tempo de retardamento de saída máximo não deve exceder 60 segundos.
- Deve ser usado um comutador de tamper para proteger a tampa da caixa da unidade de controle. Deve igualmente ser usado um comutador de tamper no teclado traseiro para detectar a remoção da parede
- Deve ser ativada a verificação 24h na transmissão
- Reconhecimento Abertura/Fechamento ativados. (Não Delegacia de Polícia)
- Deve ser ativada a verificação 24h na transmissão

UL Equipamento de Sinalização Casa de Saúde

- Têm de existir ao menos dois teclados, um de cada um dos teclados compatíveis modelos HS2LED, HS2LCD(P), HS2ICN(P), HS2LCDRF(P)9, HS2ICNRF(P)9 e HS2TCHP
- Cada sistema deve ser programado para ativar um sinal de Problema audível em 90 segundos quando há perda de memória do microprocessador
- Deve ser usado o HS2TCHP em conjunto com outro teclado de modelo compatível a fim de providenciar supervisão audível para instalações de casa de saúde e médicas.

Instalações Estação de Comando Incêndio ULC e Monitoramento de Roubo

- Para os requisitos de instalação, níveis de segurança, módulos comunicação e configurações (Consulte a Folha de Informação Instalação ULC, DSC

#29002157)

- Use um transformador aprovado CSA/cUL (necessárias conexões cabeadas para Monitoramento Incendio)
- Todos os circuitos de tamper podem estar conectados para a mesma zona
- Use um transformador aprovado CSA/cUL (necessárias conexões cabeadas para Monitoramento Incendio)

Programar

Devem ser implementadas notas nas seções de programação do Manual de Referência PowerSeries Neo descrevendo as configurações do sistema para instalações classificadas UL/ULC.

Controle de Instalações Protegidas

Devem ser implementadas notas nas seções de programação do Manual de Referência PowerSeries Neo descrevendo as configurações do sistema para instalações classificadas UL/ULC.

Nota: Isto não se aplica às aplicações em centro comercial onde cada negócio independente tem de possuir um sistema de alarme separado.

Ex. 1: um sistema particionado comercial que possui um escritório e uma zona de armazém em um edifício onde cada área pode ser armada ou desarmada independentemente. Ex. 2: um sistema particionado residencial a fim de a garagem ser armada separadamente da casa.

Cada um dos exemplos mencionados está sob a exclusiva responsabilidade de um só proprietário. A campainha e a fonte de alimentação DACT têm de estar em uma área protegida incluindo sistemas particionados. A campainha e a fonte de alimentação DACT têm de estar localizadas onde possam ser ouvidas pela pessoa ou pessoas responsáveis pela manutenção do sistema de segurança durante o ciclo de armar diário.

Localização Campainha

O dispositivo acústico de alarme (campainha) deve estar situado onde possa ser ouvido pela pessoa que está operando o sistema de segurança durante o ciclo de armar e desarmar diário.

Proteção da Unidade de Controle

A unidade de controle local e a fonte de alimentação local têm de estar protegidas por uma das seguintes maneiras:

- A unidade de controle e o dispositivo de alarme acústico têm de estar em uma área protegida que está armada 24 horas por dia.
- Proteção da Unidade de Controle
- Em todos os casos descritos acima, a área protegida para a unidade de controle tem de ser programada como não-omitível.

Usuários Casuais

O instalador deve alertar o usuário para não dar informação sobre o sistema (por ex. códigos, métodos de omissão, etc.) a usuários casuais (por ex. prestadores de serviços) e fornecer somente Códigos de Uso Único.

Informação Usuário

Usuários Casuais

- Nome do serviço de assistência e número de telefone
- Informação Usuário
- Instruções para testar o sistema semanalmente
- Nome do serviço de assistência e número de telefone

Redução Instalações Alarme Falso SIA: Referência Rápida

O sistema mínimo requerido inclui uma unidade de Controle modelo HS2128 ou HS2064 ou HS2032 ou HS2016 e qualquer um dos teclados compatíveis classificados: HS2LCDRF9, HS2LCDRFP9, HS2ICNRF9, HS2ICNRF9P, HS2LCD, HS2LCDP, HS2ICN, HS2ICNP, HS2LED HS2TCHP.

As seguintes teclas sem fio podem igualmente ser usadas em instalações compatíveis SIA: PG9929, PG9939, PG9949.

Nota: Para os modelos PG9929 e PG9939, as teclas de pânico/emergência devem ser desativadas para instalações compatíveis SIA.

Para uma lista dos valores padrão programados quando a unidade é expedida da fábrica, e qualquer outra informação de programação, consulte a tabela seguinte.

Os seguintes módulos de sub-montagem opcional também suportam a classificação SIA CP-01-2010 e podem ser usados se desejado: HSM2108 expansor zona, HSM2208 PGM módulo saída, HSM2300 fonte alimentação auxiliar, HSM2204 módulo saída, HSM2HOST9 tranceptor sem fio 2 vias,

PG9901 sirene interior, PG9911 sirene exterior, e 3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R) celular e módulo comunicação PSDN.

Cuidado

- Para instalações SIA FAR usar apenas módulos/dispositivos que são indicados nesta página.
- Função Verificação Alarme Incêndio (tipo Zona Incêndio Auto Verificado [025] não é suportado em zonas detectores de fumaça 2 fios, modelo FSA-210B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RD)(RST)(LRST). Esta função pode ser ativada apenas para detectores de fumaça 4 fios (FSA-410B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RST)(LRST) e detectores sem fio PG9916/PG9926). O retardamento de alarme incêndio é 60 s.
- Cancelar Chamada em Espera (Seção [382], Opção 4) função em linha de Chamada não em Espera impedirá a comunicação com êxito para a estação de supervisão.
- Todos os detectores fumaça no sistema têm de ser testados anualmente realizando o Teste Evacuação Instalador. Antes de sair do modo de teste evacuação, tem de ser realizado um reinício do sensor no sistema, [*][7][2], para reiniciar todo o bloqueamento dos detectores de fumaça 4 fios. Consulte as instruções de instalação fornecidas com o detector para detalhes.

Notas

- Programar na instalação pode estar subordinado a outros requisitos UL para a aplicação em questão.
- As zonas de cruzamento têm a capacidade de individualmente protegerem a área a que se destinam (por ex. detectores de movimento que se sobrepõem).
- Zona cruzamento não é recomendada para Instalações linha segurança nem é para ser implementada nas zonas de saída/entrada.
- Este painel de controle tem um retardamento do comunicador de 30 segundos. Pode ser removido ou aumentado até 45 segundos pelo usuário, após consulta com o instalador.
- The system shall be installed with the sounding device activated and the communicator enabled for transmission using SIA or CID format.
- As instalações de roubo comercial ULC requerem resistores DEOL.

Seção programação Função SIA	Comentários	Limite/Predefinido	Requisito
Tempo Saída [005]>[001], opção 3	Acesso aos retardamentos de Entrada e Saída e Limite de Campanha para o sistema.	Limite: 45-255 segundos Predefinido: 60 seg.	Exigido (programável)
Reinício Retardamento de Saída [018] Opção 7	Abrindo uma porta da zona de Retardamento depois de ter sido aberta e fechada durante um retardamento de saída reinicia o temporizador de retardamento de saída.	Predefinido: Ativado	Exigido
Armar Interior Automático em Instalações Não-abandonadas [001]>[001]-[128] Tipo zona 05, 06, 09	Tecla de função: Força o sistema para armar em modo Interior se o ocupante não sair das instalações depois de pressionada a tecla de função Total.	Em caso de não saída depois de armar completo Predefinido: Ativado	Exigido
Tempo de Saída e Notificação Progresso/Desarmar ou Armar Remoto [861]>[001]-[005], opção 4	Os tempos do sistema e os bips audíveis de saída podem ser desativados usando a tecla sem fio para manter o sistema armado. Sempre que com armar total, os bips de saída audíveis podem ser desativados.	Predefinido: Ativado	Permitido
Retardamento(s) Entrada [005]>[001]-[008], opções 1 e 2	Acesso aos retardamentos de entrada e saída e limite de campanha para o sistema Nota: Combinado retardamento de entrada e retardamento de comunicações (anular janela) não deve exceder 60 s.	Limite: 30 seg. a 4 min. Predefinido: 30 seg.	Exigido (programável)
Anular Janela para zonas Não-Incendio [002]>[001]-[128], opção 7 LIGAR	Acesso a atributos de zona, i.e., fecho do oscilador, retardamento da transmissão e zona cruzada. Pode ser desativado por zona ou tipo de zona.	Predefinido: Ativado	Exigido
Anular Janela Tempo - para zonas Não Incendio [377]>[002], opção 1	Acessar o retardamento programável antes de comunicar os alarmes Nota: Combinado retardamento de entrada e retardamento de comunicações (anular janela) não deve exceder 60 segundos.	Limite: 00 - 45 seg. Predefinido: 30 seg.	Exigido (programável)
Notificação Anulação	É gerado um toque audível sempre que um alarme é anulado durante a anulação de janela.	Inserir-codificado LIGAR	Exigido
Função Coacção [*][5]> código máster> usuário 2-95> 5> 2	Sempre que esta função é ativada, os códigos do usuário selecionados enviam um código de reporte de coacção para a estação de comando sempre que usada para executar qualquer função no sistema. Tem de ser ativada a seção [019], opção [6].	Predefinido: N	Exigido
Janela de Cancelamento [377]>[002], opção 6	Acesso à janela de cancelamento de comunicações. Duração mínima tem de ser 5 minutos.	Limite: 005-255 Padrão: 005	
Notificação de Cancelamento [308]>[001], opção 8	Acesso ao código de reporte para o Alarme Cancelado.	Foi transmitido um Cancelamento Predefinido: Ativado	Exigido
Cruzar Zoneamento [042]>Seleção 3, opção 002	Ativa zona cruzada para todo o sistema. As zonas podem ser ativadas para cruzamento de zonas através do atributo de zona opção 8 nas seções [002][101]-[128].	Requerida Programação Predefinido: Desativado	Exigido
Temporizador Verificação Roubo [005]>[000], opção 3	Acesso ao temporizador Zona Cruzada programável.	Limite: 000-255 seg. Predefinido: 60 segundos	Permitido
Fechar Oscilador para Alarmes [377]>[001], opção 1	Acesso ao limite de fecho do oscilador para alarmes de zona Para todas as zonas não-incendio, fechar nos disparos 1 a 6.	Predefinido: 2 disparos	Exigido (programável)
Ativa Fechamento Oscilador [002]>[001]-[128], opção 6 LIGAR	Acesso ao fechamento do oscilador, i.e., atributos de retardamento da transmissão e zona cruzada. Atributo de zona opção 6 (Fechamento Oscilador ativado) está LIGAR.	Zonas resposta não-policia Predefinido: Ativado	Permitido
24 Horas Incendio verificado automaticamente [001]>[001]-[128], Tipo zona 025 LIGAR	Acesso para 24 Horas. Incendio verificado automaticamente Ativa se não restaurado no tempo especificado.	Tem de escolher o tipo de zona para aplicação	Exigido
Cancelar Chamada em Espera [382], opção 4 DESLIGAR	Acesso à sequência de marcação usada para desativar chamada em espera. A sequência de chamada em espera pode ser programada em [304]	Depende da linha telefónica do usuário Predefinido: Desativado	Exigido
Teste Sistema: [*][6] Código Máster, opção 04	O sistema ativa todos os receptores acústicos do teclado, campanha ou sirenes durante 2 segundos e todos os teclados acendem. Consulte manual do usuário (parte nº 29008365).		

Modo Teste Evacuação: [*][8][Código do Instalador] [901]	Este modelo é usado para testar cada zona no sistema com respeito à funcionalidade adequada.		
Comunicações Teste Evacuação [382] Opção 2	Ativa a comunicação de alarmes de zona enquanto o teste de evacuação está ativo.	Predefinido: Desativado	
Início Teste Evacuação/ Fim Códigos de Reporte [308][401] opções 1 e 2 devem estar ativadas	Acesso aos códigos de reporte para tempos de início e fim do teste evacuação.		

Seleção de Carregamento Aux e Bateria

HS2128/HS2064/ HS2032/HS2016 Placa de corrente 85mA	Roubo Residencial UL Roubo Residencial ULC	Roubo Comercial UL	UL Roubo Res UL Casa de Saúde ULC Incêndio Resi ULC Roubo Com	ULC Monitoramento Incêndio	EN50131 Grau 2/Classe II
Carregamento de corrente máx. AUX (NSC)	0.7A	0.7A	0.5A	0.5A	0,5 A
Carregamento de corrente máx. CAMPAINHA (Alarme)	0.7A	0.7A	0.7A	0,7A (nenhuma notificação de alarme permitida, apenas transmissão remota para SRC)	0.7A
Caixas com classificação UL/ULC	PC500C PC5003C	CMC-1 PC4050CAR	PC5003C	PC5003C PC4050CR (vermelho/transformador montado no interior)	PC5003C Power UC1
Requisitos do transformador	16,5 V/40 VA (tipo plugue) PTC1640U (EUA) PTC1640CG (CAN)			FTC1637 (classificado cUL) 16,5 V/37 VA (Tipo cabeado, montado no interior da caixa ou no exterior usando um armário de controle)	16,5 V/40 VA (tipo cabeado, montado no interior da caixa)
Requisitos Capacidade Bateria	7 Ah	7 Ah	14 Ah (2 x 7 Ah em paralelo)	14 Ah (2 x 7 Ah em paralelo)	7 Ah
Tempo em espera	UL: 4 horas ULC: 24 horas	4 horas	24 horas	24 horas	12 horas
Tempo Alarme	4 minutos	15 minutos	4 min (UL incêndio res) 5 min (Casa de Saúde e ULC Incêndio Res)	5 minutos (apenas Transmissão Alarme)	N/A
Definição de energia de recarga	400mA 700 mA	400mA 700 mA	400 mA, 700mA	400 mA, 700 mA	400 mA, 700 mA

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: O software DSC, adquirido com ou sem Produtos e Componentes, respeita leis de direitos de autor e é comprado com a aceitação dos seguintes termos de licenciamento:

O Contrato de Licença de Usuário Final ("CLUF") é um acordo legal entre o Usuário (empresa, indivíduo ou entidade que adquire o Software ou qualquer Hardware relacionado) e a Digital Security Controls, uma divisão da Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), o fabricante dos sistemas de segurança integrados e o programador do software e quaisquer produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") adquiridos pelo Usuário.

No caso de estar definido que o software do produto DSC ("PRODUTO SOFTWARE" ou "SOFTWARE") destina-se a ser acompanhado do HARDWARE, e se verificar que NÃO está incluído um novo HARDWARE, o Usuário não poderá utilizar, copiar ou instalar o PRODUTO SOFTWARE. O PRODUTO SOFTWARE inclui o software para computador, e poderá incluir meios associados, materiais impressos e documentação eletrônica ou "online".

Qualquer software fornecido com o PROGRAMA que esteja associado a um contrato de licença de utilizador final em separado está licenciado a V.Exa. nos termos desse mesmo contrato de licença.

Ao instalar, copiar, descarregar, armazenar, aceder, ou outro, utilizando o PRODUTO SOFTWARE, o Usuário concorda incondicionalmente em respeitar os termos deste EULA, mesmo que o EULA seja considerado como uma modificação de quaisquer acordos ou contratos prévios. Se o Usuário não concordar com os termos deste EULA a DSC não irá licenciar o PRODUTO SOFTWARE ao Usuário, e o Usuário não terá direito à sua utilização.

LICENÇA DO PRODUTO SOFTWARE

O PRODUTO SOFTWARE está protegido por legislação e tratados internacionais dos direitos autorais, bem como por outras legislações e tratados de propriedade intelectual. O PRODUTO DO SOFTWARE é licenciado, não vendido.

1. CONCESSÃO DA LICENÇA. Este CLUF, concede a V.Exa. os seguintes direitos:

- Instalação e Uso do Software – Para cada licença que V.Exa. adquire, apenas poderá ter uma cópia do PROGRAMA instalado.
- Armazenamento/Uso em Rede – O PROGRAMA não pode ser instalado, acessado, apresentado, executado, partilhado ou utilizado de forma concomitante em ou a partir de diferentes computadores, incluindo estações de trabalho, terminais ou outros dispositivos eletrónicos digitais ("Dispositivo"). Por outras palavras, se o Usuário tem várias estações de trabalho, terá de adquirir uma licença para cada estação de trabalho onde o SOFTWARE será utilizado.
- Cópia de Segurança – V.Exa. poderá efectuar cópias de segurança do PROGRAMA, mas poderá apenas ter uma cópia por cada licença instalada numa determinada altura. O Usuário apenas poderá utilizar a cópia de segurança para finalidades de arquivo. Salvo se expressamente mencionado neste EULA, o Usuário não poderá fazer cópias do PRODUTO SOFTWARE, incluindo os materiais impressos que acompanham o SOFTWARE.

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

- Limitações sobre Engenharia Inversa, Descompilação e Desmontagem – V.Exa. não poderá fazer engenharia inversa, descompilação ou desmontagem do PROGRAMA, exceção feita à actividade cuja extensão é permitida por lei aplicável, sem oposição a esta limitação. O Usuário não poderá realizar alterações ou modificações ao Software, sem a autorização escrita de um responsável da DSC. O Usuário não poderá remover quaisquer avisos de propriedade, marcas ou etiquetas do Produto Software. O Usuário irá instituir medidas razoáveis para garantir a conformidade com os termos e condições deste EULA.
- Separação de Componentes – O PROGRAMA é licenciado como um produto único. As partes que o constituem não podem ser separadas para utilização em mais do que uma unidade de HARDWARE.
- PRODUTO ÚNICO INTEGRADO – Se V.Exa. adquiriu este SOFTWARE com HARDWARE, então o PROGRAMA é licenciado com o HARDWARE como um produto único integrado. Nesse caso, o PRODUTO SOFTWARE só pode ser utilizado com o HARDWARE, como determinado neste EULA.
- Alugar – V.Exa. não poderá alugar, ceder ou emprestar o PROGRAMA. O Usuário não pode disponibilizá-lo a outros ou colocá-lo em um servidor ou site da web.
- Transferência do Programa – V.Exa. poderá transferir todos os seus direitos abrangidos por este CLUF apenas como parte de uma venda ou transferência permanente do HARDWARE, desde que V.Exa. não fique com quaisquer cópias, transfira todo o PROGRAMA (incluindo todos os componentes, meios e materiais impressos, quaisquer upgrades e este CLUF), desde que o receptor concorde com os termos deste CLUF. Se o PRODUTO SOFTWARE for uma atualização, qualquer transferência deve incluir todas as versões anteriores do PRODUTO SOFTWARE.
- Extinção – Sem prejuízo a quaisquer outros direitos, a DSC pode terminar este CLUF se V.Exa. falhar no cumprimento dos termos e condições deste CLUF. Se tal acontecer, o Usuário deverá destruir todas as cópias do PRODUTO SOFTWARE e todos seus componentes.
- Marcas Registradas – Este CLUF não concede a V.Exa. quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas registradas ou de serviço da DSC ou seus fornecedores.

3. DIREITOS DE AUTOR. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o PROGRAMA (incluindo, mas não limitando, quaisquer imagens, fotografias e texto incorporado no PROGRAMA), os materiais impressos que o acompanham ou quaisquer cópias do PROGRAMA, são propriedade da DSC ou dos seus fornecedores. O usuário não pode copiar os materiais impressos que acompanham o PRODUTO SOFTWARE. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o conteúdo que poderá ser acessado através do uso do PRODUTO SOFTWARE são propriedade dos respetivos proprietários do conteúdo e podem ser protegidos por direitos autorais aplicáveis ou outras legislações e tratados de propriedade intelectual. Este EULA não confere ao Usuário quaisquer direitos para uso desse conteúdo. A DSC e seus fornecedores reservam todos os direitos não expressamente conferidos ao abrigo deste EULA.

4. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. V.Exa. assume que não exportará ou reexportará o PROGRAMA para qualquer país, indivíduo ou entidade sujeito a restrições de exportação Canadianas.

5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Este Acordo de Licença de Software é regido pelas leis da Província de Ontário, Canada.

6. ARBITRAGEM. Todos os conflitos emergentes da relação com este Acordo serão determinados por arbitragem final e mandatória ao abrigo do Arbitration Act, ficando as partes sujeitas à decisão arbitral. O local designado para a arbitragem será Toronto, no Canada, e a língua utilizada na arbitragem será o Inglês.

7. GARANTIA LIMITADA

- ISENÇÃO DE GARANTIA - DSC FORNECE O SOFTWARE "TAL COMO ESTÁ" SEM GARANTIA. A DSC NÃO GARANTE QUE O SOFTWARE IRÁ AO ENCONTRO DE SEUS REQUISITOS OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS.
- ALTERAÇÕES AO AMBIENTE OPERATIVO - A DSC não se responsabiliza por problemas causados por alterações às características operativas do HARDWARE, ou por problemas na interação do PRODUTO DO SOFTWARE com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela DSC.
- LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE: A GARANTIA REFLECTE A ALOCAÇÃO DE RISCO - EM QUALQUER CASO, SE ALGUM ESTATUTO IMPLICAR GARANTIAS OU CONDIÇÕES NÃO MENCIONADOS NESTE ACORDO DE LICENÇA, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA DSC NÃO SERÁ SUPERIOR AO VALOR EFECTIVAMENTE PAGO POR V.EXA. PELA LICENÇA DESTES PROGRAMAS E CINCO DOLARES CANADIANOS (CAD\$5,00). PORQUE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA DANOS CONSEQUENTES OU ACIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA INDICADA PODERÁ NÃO SE APLICAR AO USUÁRIO.
- ISENÇÃO DE GARANTIAS - ESTA GARANTIA CONTÉM A GARANTIA COMPLETA E DEVERÁ PREVALECER SOBRE TODA E QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADAPTAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) E TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA DSC. A DSC NÃO DÁ QUALQUER OUTRAS GARANTIAS. A DSC NÃO ASSUME NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA PESSOA A ATUAR EM SEU NOME PARA MODIFICAR OU ALTERAR ESTA GARANTIA, NEM A ASSUMIR POR SI (DSC) QUALQUER OUTRA GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM ESTE PRODUTO SOFTWARE.
- DIREITOS EXCLUSIVOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA - EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A DSC RESPONSABILIZADA POR QUALQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS

RESULTANTES DE INCUMPRIMENTOS DA GARANTIA, INCUMPRIMENTOS DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO JURÍDICA. TAIS DANOS INCLUEM, MAS NÃO LIMITAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO PRODUTO DO SOFTWARE OU QUALQUER EQUIPAMENTO ASSOCIADO, CUSTO DE CAPITAL, CUSTOS COM EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÕES OU SERVIÇOS, TEMPO DE PARADA, TEMPO DE COMPRA, EXIGÊNCIAS DE TERCEIROS, INCLUINDO CLIENTES, E DANOS MATERIAIS.

NOTIFICAÇÃO: A DSC recomenda que todo o sistema seja completamente testado com regularidade. Contudo, e apesar da testagem frequente, e devido a, mas não limitado a, manuseio ilícito ou falha elétrica, é possível que esse PRODUTO SOFTWARE possa não funcionar como esperado.

Garantia Limitada

A Digital Security Controls garante ao comprador original que, por um período de doze meses a partir da data de compra, o produto deverá estar livre de defeitos de materiais e de mão-de-obra sob utilização normal. Durante o período de garantia, a Digital Security Controls irá, por opção sua, reparar ou substituir qualquer produto defeituoso mediante devolução do produto à sua fábrica, sem nenhum custo de mão-de-obra e materiais. Qualquer substituição e/ou partes reparadas são garantidas pelo tempo remanescente da garantia original ou noventa (90) dias, qual durar mais. O proprietário original deve notificar prontamente a Digital Security Controls, por escrito, que há defeito no material ou na mão-de-obra; tal notificação escrita deverá ser recebida, em todos os eventos, antes da expiração do período de garantia. Não existe qualquer garantia do software w todos os produtos do software são vendidos como licença do usuário conforme os termos do acordo de licença do software incluído com o produto. O Cliente assume toda a responsabilidade da seleção, instalação, funcionamento e manutenção de quaisquer produtos comprados à DSC. Os produtos personalizados são apenas garantidos na extensão que não funcionam depois da entrega. Nesses casos, a DSC pode substituir ou creditar conforme seu critério.

Garantia Internacional

A garantia para clientes internacionais é a mesma como para qualquer cliente dentro do Canadá e dos Estados Unidos, com a exceção que a Digital Security Controls não deverá ser responsável por quaisquer despesas de clientes, taxas ou VAT que possam ser devidas.

Procedimento de Garantia

Para obter serviço sob esta garantia, favor devolver o(s) item(ns) em questão ao ponto de venda. Todos os distribuidores e revendedores autorizados têm um programa de garantia. Qualquer pessoa que devolve bens à Digital Security Controls deve, primeiro, obter um número de autorização. A Digital Security Controls não aceitará nenhuma remessa que não tenha tido uma autorização prévia.

Condições que Invalidam a Garantia

Esta garantia aplica-se somente aos defeitos em partes e de mão-de-obra relativas à utilização normal. Ela não cobre:

- danos decorrentes de transporte ou manuseio;
- danos causados por desastre, tais como incêndio, inundações, ventos, terremotos ou relâmpagos;
- danos devido a causas fora do controle da Digital Security Controls, tais como tensão excessiva, choque mecânico ou danos com água;
- danos causados por adaptações, alterações, modificações não-autorizadas ou objetos estranhos;
- danos causados por periféricos (a menos que tais periféricos sejam fornecidos pela Digital Security Controls Ltd.);
- defeitos causados por falha em proporcionar um ambiente adequado de instalação para os produtos;
- danos causados por uso de produtos para objetivos diferentes daqueles para os quais ele foi projetado;
- danos por manutenção inapropriada;
- danos que surgem de qualquer outro abuso, mau trato ou aplicação indevida dos produtos.

Itens não cobertos por garantia

Adicionalmente aos itens que anulam a Garantia, os seguintes itens não são incluídos na Garantia: (i) custo de transporte para centro de reparação; (ii) produtos que não são identificados com a etiqueta de produto DSC, o número de lote o número de série; (iii) produtos desmontados ou reparados de uma maneira que afecta prejudicialmente o desempenho ou impedem uma verificação adequada ou um teste para verificação de qualquer reivindicação de garantia. Os cartões ou etiquetas de acesso devolvidos para substituição conforme a garantia serão creditados ou substituídos conforme critério da DSC. Os produtos não cobertos por esta garantia, ou outros fora de garantia devido à antiguidade, uso incorreto ou danos devem ser avaliados e deve ser fornecido um orçamento de reparação. Não será realizado qualquer trabalho de reparação até ser recebida uma ordem de compra do Cliente e um número de Autorização de Retorno da Mercadoria (RMA) emitida pelo Serviço de Atendimento ao Cliente da DSC.

A responsabilidade da Digital Security Controls por falha em reparar o produto sob esta garantia após um número razoável de tentativas será limitada a uma substituição do

produto, como a única solução por violação da garantia. Sob circunstância alguma a Digital Security Controls será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequenciais baseados na violação da garantia, violação do contrato, negligência, responsabilidade estrita ou qualquer outra teoria legal. Tais danos incluem, mas não são limitados a, perda de proveitos, perda do produto ou de qualquer equipamento associado, custo de capital, custo do equipamento substituído, recursos ou serviços, tempo parado, tempo do comprador, reclamações de terceiros, incluindo clientes, e prejuízos à propriedade. As leis de algumas jurisdições limitem ou não permitam a declaração dos danos consequenciais. Se as leis de uma determinada jurisdição forem aplicáveis a qualquer reivindicação por ou contra a DSC, as limitações e declarações aqui mencionadas devem na sua extensão máxima ser permitidas por lei. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais, assim o acima referido pode não aplicar-se ao seu caso.

Renúncia das Garantias

Esta garantia contém a garantia completa e deverá estar no lugar de quaisquer e todas as outras garantias, expressas ou implícitas (incluindo todas as garantias implícitas de comerciabilidade ou adequação a um objetivo em especial), e de todas as outras obrigações ou responsabilidades por parte da Digital Security Controls. A Digital Security Controls não assume nenhuma responsabilidade nem autoriza qualquer outra pessoa que pretenda agir em seu nome para modificar ou alterar esta garantia, nem para assumir por ela qualquer outra garantia ou responsabilidade referente a este produto. Esta renúncia das garantias e garantia limitada são controladas pelas leis da província de Ontário, Canadá.

NOTIFICAÇÃO: A Digital Security Controls recomenda que o sistema inteiro seja completamente testado regularmente. No entanto, apesar do teste freqüente e devido, mas não limitado a, violação criminal ou interrupção elétrica, é possível que este produto falhe ao realizar o planejado.

Fora das Reparações de Garantia

A Digital Security Controls irá, por opção sua, reparar ou substituir os produtos fora de garantia, os quais forem devolvidos à sua fábrica, de acordo com as seguintes condições. Qualquer pessoa que devolve bens à Digital Security Controls deve, primeiro, obter um número de autorização. A Digital Security Controls não aceitará nenhuma remessa que não tenha tido uma autorização prévia.

Os produtos que a Digital Security Controls determina como sendo reparáveis, serão reparados e devolvidos. Uma taxa estabelecida, a qual a Digital Security Controls predeterminou e que pode ser revisada de tempos em tempos, será cobrada para cada unidade reparada.

Os produtos que a Digital Security Controls determina como não sendo reparáveis, serão substituídos pelo produto equivalente mais próximo disponível naquele momento. O preço de mercado atual do produto de substituição será cobrado para cada unidade de substituição.

AVISO - LEIA COM ATENÇÃO

Nota para Instaladores

Esta advertência contém informações vitais. Como único indivíduo em contato com os usuários do sistema, é de sua responsabilidade trazer cada item desta advertência à atenção dos usuários deste sistema.

Falhas do Sistema

Este sistema foi cuidadosamente projetado para ser tão eficaz quanto possível. Entretanto, há circunstâncias que envolvem incêndio, roubo ou outros tipos de emergência, onde este poderia não oferecer proteção. Qualquer sistema de alarme de qualquer tipo pode estar comprometido deliberadamente ou pode falhar ao operar como esperado por uma variedade de razões. Algumas, mas não todas destas razões podem ser:

Instalação Inadequada

Um sistema de segurança deve ser instalado adequadamente a fim de fornecer uma proteção adequada. Cada instalação deverá ser avaliada por um profissional de segurança para garantir que todos os pontos e áreas de acesso sejam cobertos. Fechaduras e trancas em janelas e portas devem ser fixadas e operar como previsto. Janelas, portas, paredes, tetos e outros materiais de construção devem ser de suficiente resistência e construção para oferecer o nível de proteção esperado. Uma reavaliação deve ser feita durante e após qualquer atividade de construção. Uma avaliação pelo departamento de incêndio e/ou de polícia é extremamente recomendada se este serviço estiver disponível.

Conhecimento criminal

Este sistema contém recursos de segurança que são conhecidos como sendo eficazes no momento da fabricação. É possível, para pessoas com pretensões criminais, desenvolver técnicas que reduzam a eficácia destes recursos. É importante que um sistema de segurança seja revisado periodicamente para garantir que os seus recursos permaneçam eficazes e que sejam atualizados ou substituídos, se forem encontrados de forma que não ofereçam a proteção esperada.

Acesso por Intrusos

Os intrusos podem entrar através de um ponto de acesso não protegido, evitando um dispositivo sensor, esquivando-se de detecção pela movimentação através de uma área de cobertura insuficiente, desconectando um dispositivo de aviso ou interferindo ou evitando a operação adequada do sistema.

Falha de Energia

As unidades de controle, os detectores de intrusão, os detectores de fumaça e vários outros dispositivos de segurança requerem uma fonte de alimentação adequada para operação apropriada. Se um dispositivo opera com baterias, é possível que as baterias falhem. Mesmo se as baterias não falharem, elas devem ser carregadas, em boas condições e instaladas corretamente. Se um dispositivo opera somente com energia de CA, qualquer interrupção, mesmo que breve, tornará aquele dispositivo inoperante enquanto não tiver energia. As interrupções de energia de qualquer duração são freqüentemente acompanhadas por flutuações de tensão, que pode danificar o equipamento eletrônico, tal como um sistema de segurança. Após ter ocorrido uma interrupção de energia, conduzir imediatamente um teste completo do sistema para garantir que o sistema opere como planejado.

Falha das Baterias Substituíveis

Os transmissores remotos deste sistema foram projetados para oferecer vários anos de vida de bateria sob condições normais. A vida esperada da bateria é uma função do ambiente do dispositivo, utilização e tipo. As condições ambientais, tais como alta umidade, alta ou baixa temperatura ou grandes flutuações de temperatura, podem reduzir a vida esperada da bateria. Enquanto cada dispositivo transmissor tem um monitor de bateria baixa, o qual identifica quando as baterias necessitam ser substituídas, este monitor pode falhar para operar como esperado. Teste e manutenção regulares manterão o sistema em boas condições operacionais.

Compromisso dos Dispositivos de Radiofreqüência (sem fio)

Os sinais podem não alcançar o receptor sob todas as circunstâncias as quais poderiam incluir objetos de metal posicionados sobre ou próximos do caminho do rádio ou considerar bloqueio ou outra interferência do sinal de rádio por inadvertência.

Usuários do Sistema

Um usuário pode não estar apto a operar um interruptor de pânico ou de emergência, possivelmente devido à desabilidade física permanente ou temporária, inabilidade para alcançar o dispositivo em tempo ou não-familiaridade com a operação correta. É importante que todos os usuários do sistema sejam treinados sobre a operação correta do sistema de alarme e que eles saibam como responder quando o sistema indicar um alarme.

Detectores de Fumaça

Os detectores de fumaça, que são uma parte deste sistema, podem não alertar adequadamente os ocupantes de um incêndio por várias razões, algumas das quais citadas a seguir. Os detectores de fumaça podem não ter sido instalados ou posicionados adequadamente. A fumaça pode não ser capaz de alcançar os detectores de fumaça, tal como quando o fogo está em uma chaminé, paredes ou telhados, ou do outro lado de portas fechadas. Os detectores de fumaça podem não detectar a fumaça de incêndios em um outro pavimento da residência ou do prédio.

Cada incêndio é diferente na quantidade de fumaça produzida e na proporção da queima. Os detectores de fumaça podem não detectar igualmente bem todos os tipos de fogo. Os detectores de fumaça podem não proporcionar aviso em tempo de incêndios causados por imprudência ou riscos de segurança, tais como fumar na cama, explosões lentas, escape de gás, estocagem inadequada de materiais inflamáveis, circuitos elétricos sobrecarregados, crianças brincando com fósforos ou incêndio culposos.

Mesmo se o detector de fumaça operar como planejado, pode haver circunstâncias quando há aviso insuficiente para permitir que todos os ocupantes escapem em tempo para evitar lesões ou morte.

Detectores de Movimento

Os detectores de movimento podem detectar movimento somente dentro das áreas designadas, como mostrado nas suas respectivas instruções de instalação. Eles não podem discriminar entre intrusos e ocupantes internos. Os detectores de movimento não oferecem proteção da área volumétrica. Eles têm múltiplos feixes de detecção e o movimento pode somente ser detectado em áreas não obstruídas cobertas por estes feixes. Eles não podem detectar movimento que ocorre atrás das paredes, tetos, pisos, portas fechadas, partições de vidro, portas ou janelas de vidro. Qualquer tipo de violação, seja intencional ou não-intencional, tais como mascaramento, pintura ou borrifação de qualquer material nos sensores, espelhos, janelas ou qualquer outra parte do sistema de detecção, prejudicará sua operação adequada.

Os detectores de movimento com infravermelho passivo operam detectando alterações na temperatura. Entretanto, a sua eficácia pode ser reduzida quando a temperatura ambiente aumentar para próximo ou acima da temperatura do corpo ou se houver fontes de calor intencionais ou não-intencionais dentro ou próximas da área de detecção. Algumas destas fontes de calor poderiam ser aquecedores, radiadores, estufas, churrasqueiras, lareiras, luz solar, vaporizadores, iluminação, etc.

Dispositivos de Aviso

Os dispositivos de aviso, tais como sirenes, buzinas ou luzes estroboscópicas podem não avisar ou acordar alguém que esteja dormindo, se houver intervenção de uma parede ou porta. Se os dispositivos de aviso estiverem localizados em um nível diferente da residência ou do prédio, então, é menos provável que os ocupantes sejam alertados ou acordados. Os dispositivos de aviso audíveis podem ser interferidos por outras fontes de ruído, como estêreos, rádios, televisores, ares-condicionados ou outros equipamentos ou tráfego passante. Os dispositivos de aviso audíveis, mesmo altos, podem não ser ouvidos por uma pessoa com deficiência auditiva.

Linhas Telefônicas

Se as linhas telefônicas forem utilizadas para transmitir alarmes, elas podem estar fora de serviço ou ocupadas por certos períodos de tempo. Outrossim, um intruso pode cortar a linha telefônica ou anular sua operação por meios mais sofisticados, os quais podem ser difíceis de serem detectados.

Tempo Insuficiente

Pode haver circunstâncias, quando o sistema irá operar como planejado, em que os ocupantes não seriam protegidos de emergência devido à sua inabilidade de responder aos avisos em tempo. Se o sistema for monitorado, a resposta pode não ocorrer em tempo para proteger os ocupantes ou os seus pertences.

Falha de Componente

Embora todo esforço tenha sido feito para fazer este sistema tão confiável quanto possível, o sistema pode falhar para funcionar como planejado devido à falha de um componente.

Teste Inadequado

A maioria dos problemas, que evitariam um sistema de alarme de operar como planejado, pode ser encontrada pelo teste e manutenção regulares. O sistema completo deverá ser testado semanalmente e imediatamente após uma interrupção, uma interrupção intencional, um incêndio, uma tempestade, um terremoto, um acidente ou qualquer tipo de atividade de construção dentro ou fora das instalações. O teste deverá incluir todos os dispositivos sensores, teclados, consoles, dispositivos que indicam alarme e quaisquer outros dispositivos operacionais que fazem parte do sistema.

Segurança e Seguro

Independente de suas competências, um sistema de alarme não é um substituto para um seguro de propriedade ou de vida. Um sistema de alarme também não é um substituto para possuidores de propriedades, inquilinos ou outros ocupantes para agir prudentemente a fim evitar ou minimizar os efeitos prejudiciais de uma situação de emergência.

As marcas comerciais, logotipo e marcas de reparação exibidas em este documento são registrados nos Estados Unidos [ou outros países]. Qualquer uso inadequado das marcas comerciais é estritamente proibido e a Tyco, vai fazer valer agressivamente seus direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei, incluindo a prossecução de processo criminal sempre que necessário. Todas as marcas registradas não detidas pela Tyco. são propriedade de seus respectivos proprietários e são usadas com permissão ou permitidas conforme leis aplicáveis.

As ofertas e especificações do equipamento são sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os produtos atuais podem ser diferentes das fotos. Nem todos os produtos incluem todas as funções. A disponibilidade varia por região; contate seus representantes de vendas.

DSC

From Tyco Security Products

© 2016 Tyco Security Products

All Rights Reserved.

Tech Support: 1-800-387-3630 (Canada & U.S.)

or 905-760-3000

www.dsc.com



29009827R001